VEZ 3 in 4
KARAKTERISTIČNI PREREZ KINETE – KPP 2
M 1:25

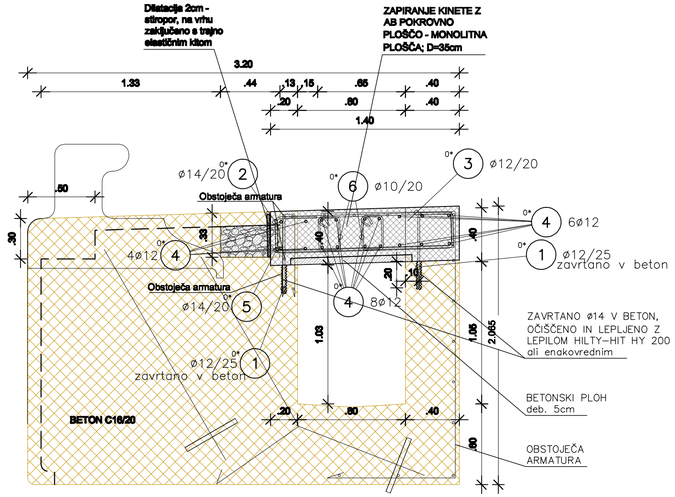

PALICNA ARMATURA Jeklo: B 500 (B)						
Poz.	Kom.	fi	Dolzina	D10	D12	D14
1	1744	12	0.81		1412.64	
2	1090	14	1.82			1983.80
3	1090	12	1.82		1983.80	
4	294	12	12.00		3528.00	
5	1084	14	1.32			1430.88
6	2180	10	1.04	2267.20		
Skupna dolz.				2267.20	6924.44	3414.68
kg / m				D10 0.617	D12 0.888	D14 1.210
kg / profil				1398.862	6148.903	4131.763
Skupna masa (kg)				11679.528		





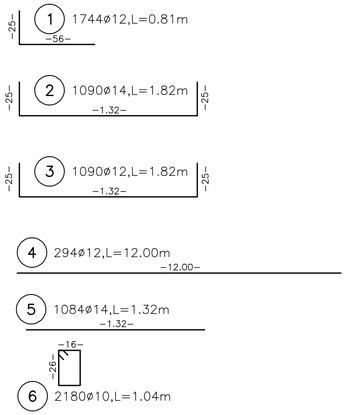

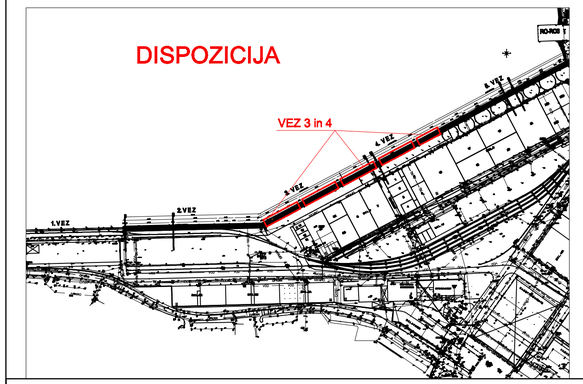

DISPOZICIJA DELOVNIH STIKOV IN NAVIDEZNIH REG

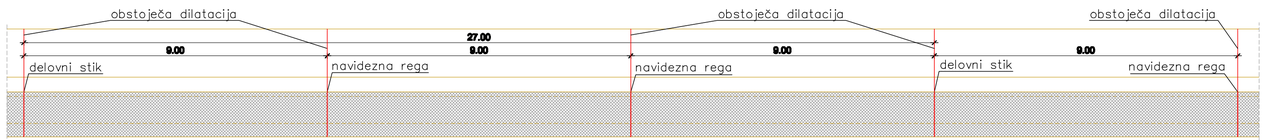

MATERIALI

Betoni :
- **Zalivni beton v jašku za žerjavno progo , C16/20,**
- **Plošča nad kineto C35/45, XC3, XS3, Dmax 16, ≥SF2, PV-III**
- **Sanacijski beton C35/45, XC3, XS3, Dmax 8, ≥SF2, PV-III**

Armaturno jeklo B500 (B), zaščitni sloj betona : 4 cm

Vidne vogale posneti s trikotno letvijo 2/2 cm.

OPOMBE:
1. **Izvajalec mora pred začetkom izvajanja in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta, revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo (84. čl. ZGO).**
2. **Ta načrt je potrebno brati skupaj s strojnim in elektro načrtom ter načrtom arhitekture.**
3. **Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik. V primeru bistvenih odstopanj od geomehanskega poročila mora predpisati ustrezne ukrepe.**
4. **Pozicije in dimenzije vseh odprtin preveriti tudi v strojnem in elektro načrtu ter načrtu arhitekture. Vsako odprtino skozi nosilec (ne glede na dimenzijo) in odprtino večjo od 20x20 cm oziroma Ø20 v steni je potrebno predhodno uskladiti z odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij.**
5. **Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080. Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko odstopa od privzetih v načrtu.**

VEZ 3 in 4
TLORIS KINETE
M 1:25

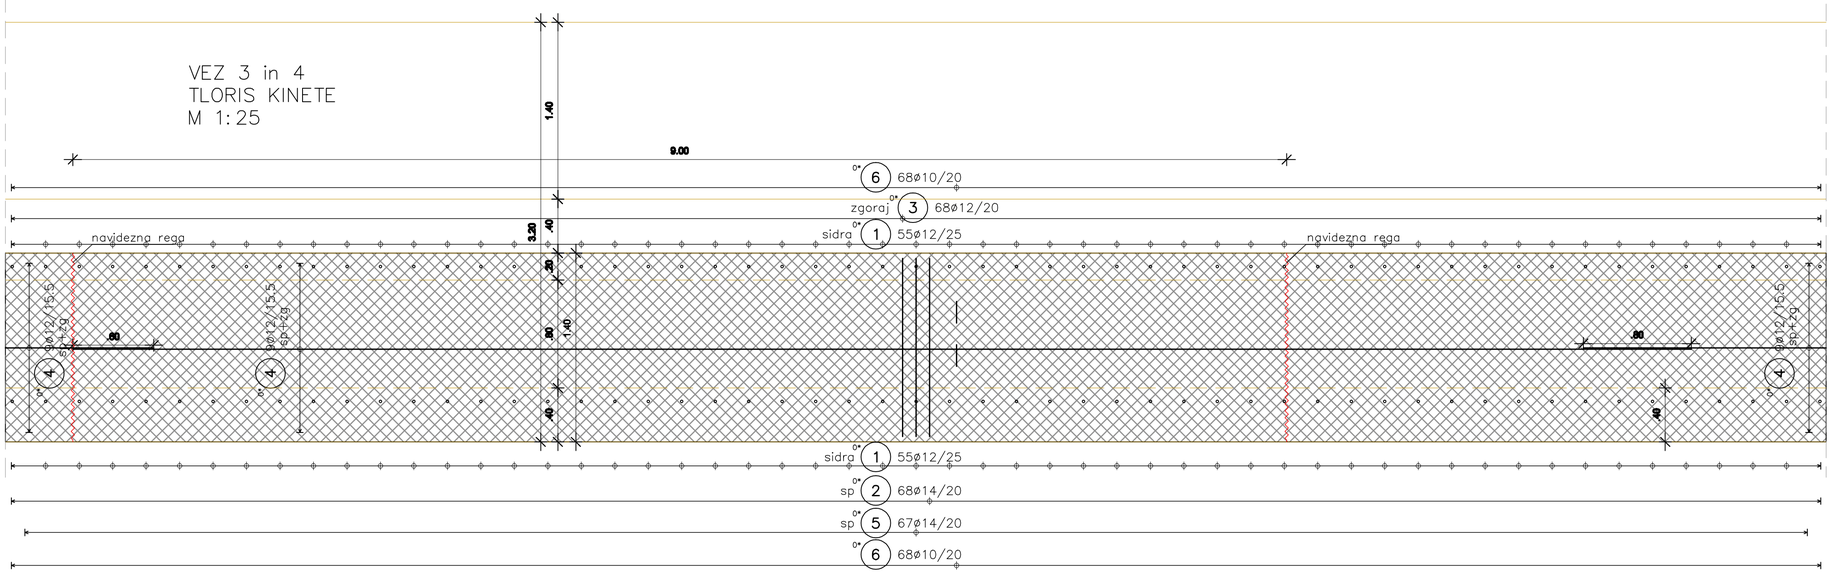

Investitor: LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER			**Lokacija :** LUKA KOPER
			Objekt: SANACIJA BETONSKEGA ROBA IN KINETE NA 3., 4. IN 5. VEZU, VKLJUČNO Z OBNOVO HIDRANTNEGA IN VODOVODNEGA SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5. VEZA V LUKI KOPER
Projektant: SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o., Vojkova cesta 19, Šolkan, IDENT. ŠT.: IZS - 0863			**Vsebina / Naslov risbe:** SANACIJA KINETE NA VEZU 3 in 4: OPAŽNO-ARMATURNI NAČRT PREFABRICIRANIH PLO ŠČ ZA ZAPIRANJE KINETE
	Ime in Priimek:	**id. št.**	**podpis/datum:**
odg.vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ.dipl.inž.grad.	G-0378	
odg.projektant	mag. Murtz Kadribašić univ.dipl.inž.grad.	G-3484	
obdelal			
št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:

Vrsta načrta: 3-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRT

Faza projekta:	Merilo:	Datum:
PZI	1:20, 25	SEPTEMBER 2016
Št. projekta: 104-02/16	**Št. načrta:** 104-02/16	**List:** A5

Lotovnik:S: \\SPIT01\Skupno\02-TEKOČI PROJEKTI\2016-04-LUKA KOPER-SANACIJA KINETE 3-4-5 VEZ\4-PZI-A-SPIT\1-GRAF PZI\A6- orm kinete VEZ 3-4-v5.dwg, A- VEZ 3-4, 15.12.2016 14:40