



## NAPRAVA 1 US-100-MK

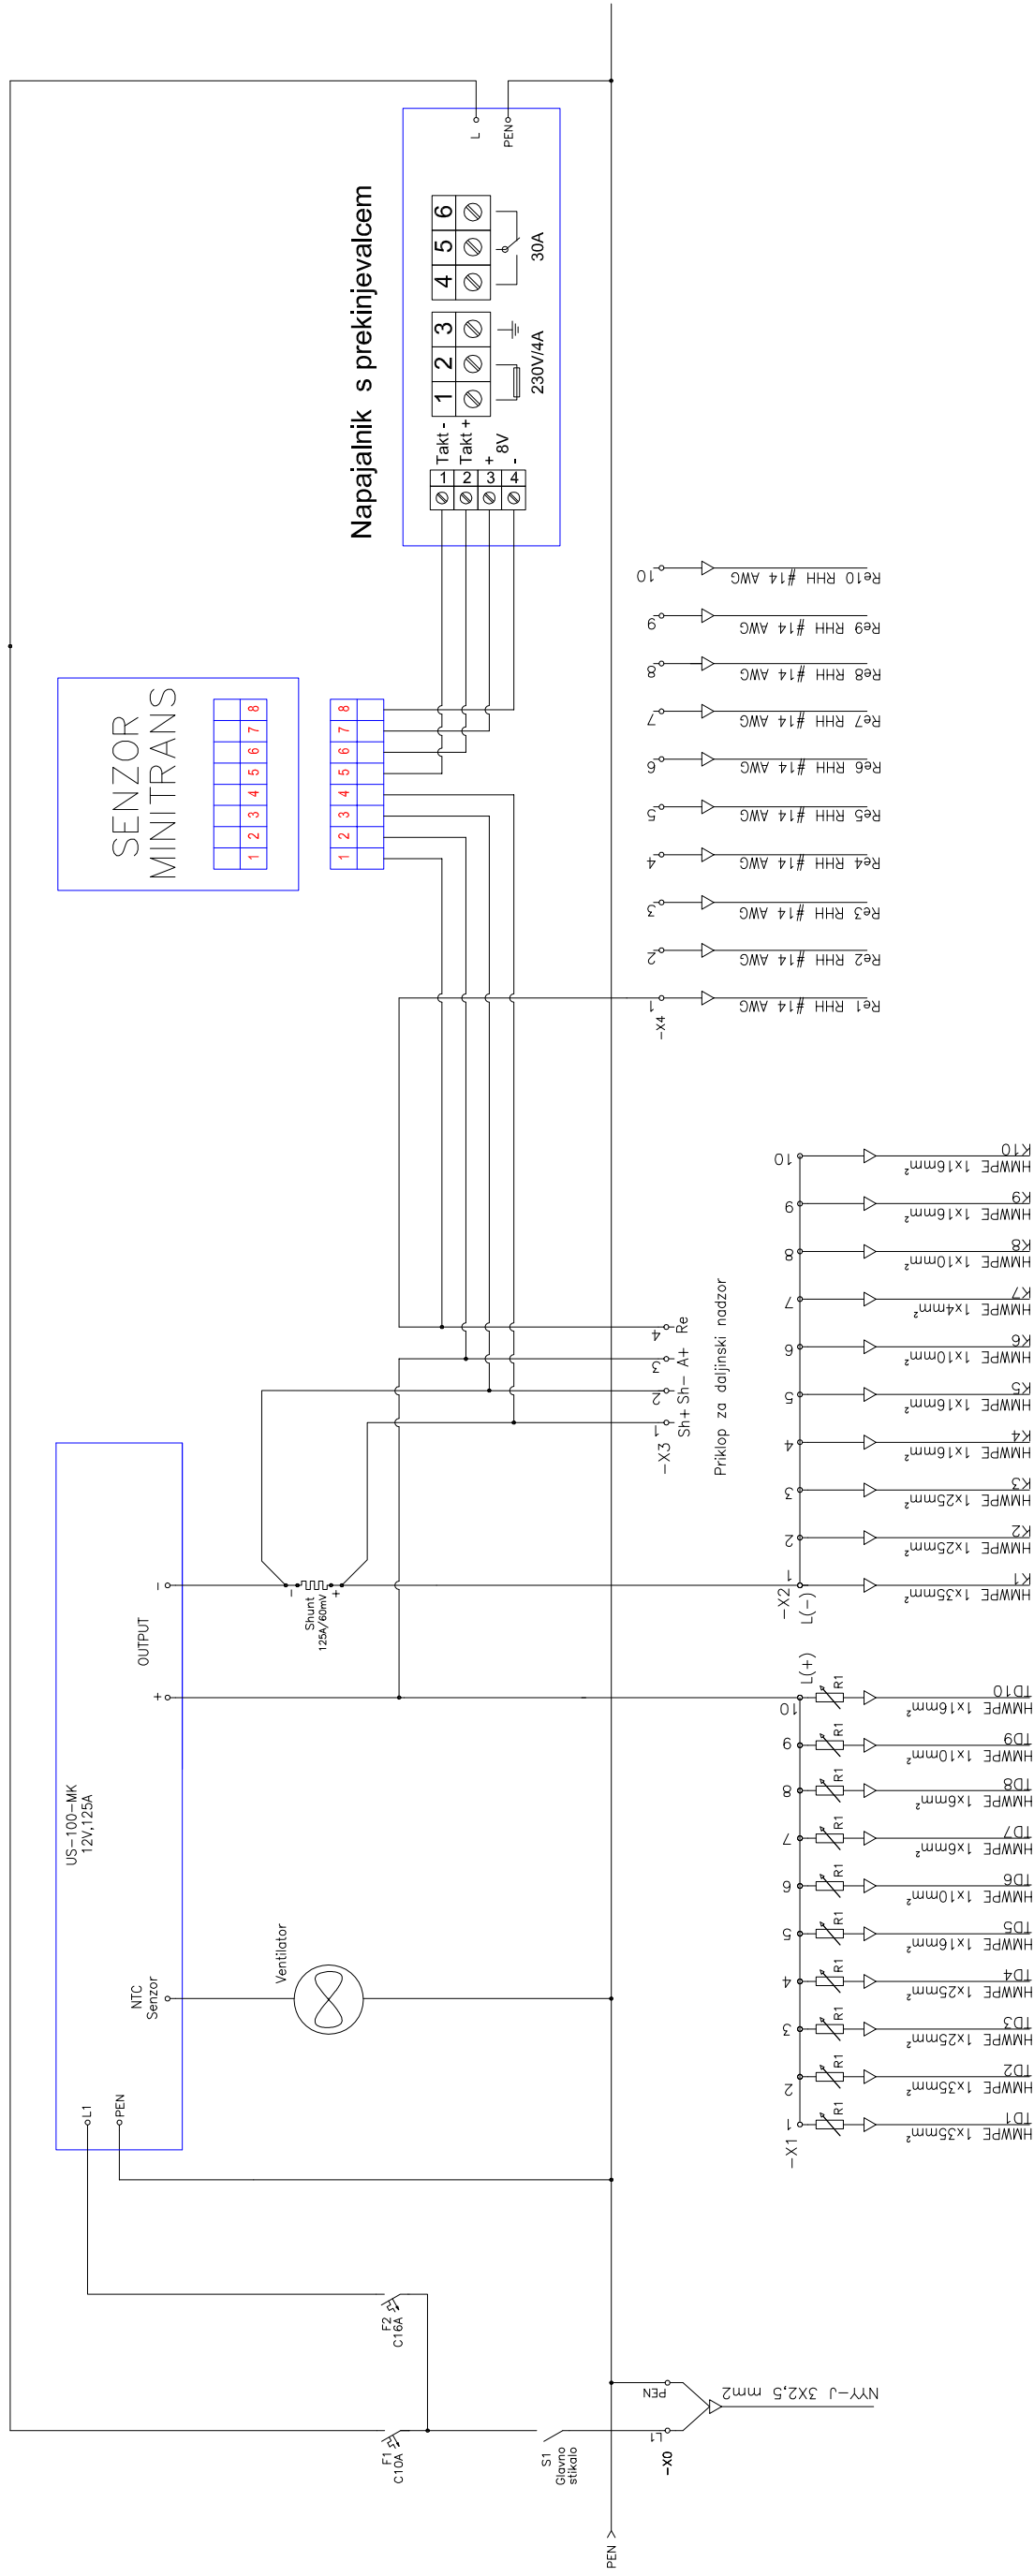

 CATHODIC PROTECTION SYSTEMS	CPS d.o.o., Blatnica 12, 1236 TRZIN				Odgovorni vodja projekta mag. Miran Lozej, univ. dipl. inž. grad. G-0378				
	Investitor  Luka Koper d.d. Vojkovo nabrežje 38 6501 KOPER				Odgovorni projektant Tomaž Pevec, el. tehnik Id.št. E-9083				
					Sodelavec-projektant Aleš Težak				
					Risal				
	Naslov ELEKTRIČNA SHEMA ZAŠČITNEGA SISTEMA KZ1								
Faza		PZI		Klasifikacijska št. cc:		Št. projekta		Št. načrta 1482 / 2016	
Datum Xl. 2016		Merilo 1:		Spremembe		Št. lista L — 6a			