


ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA
V TN-C-S SISTEMU INSTALACIJ
Z AVTOMATSKIMI VAROVALKAMI

L1,L2,L3; 3x230/400V; 50Hz

NA LIST 15

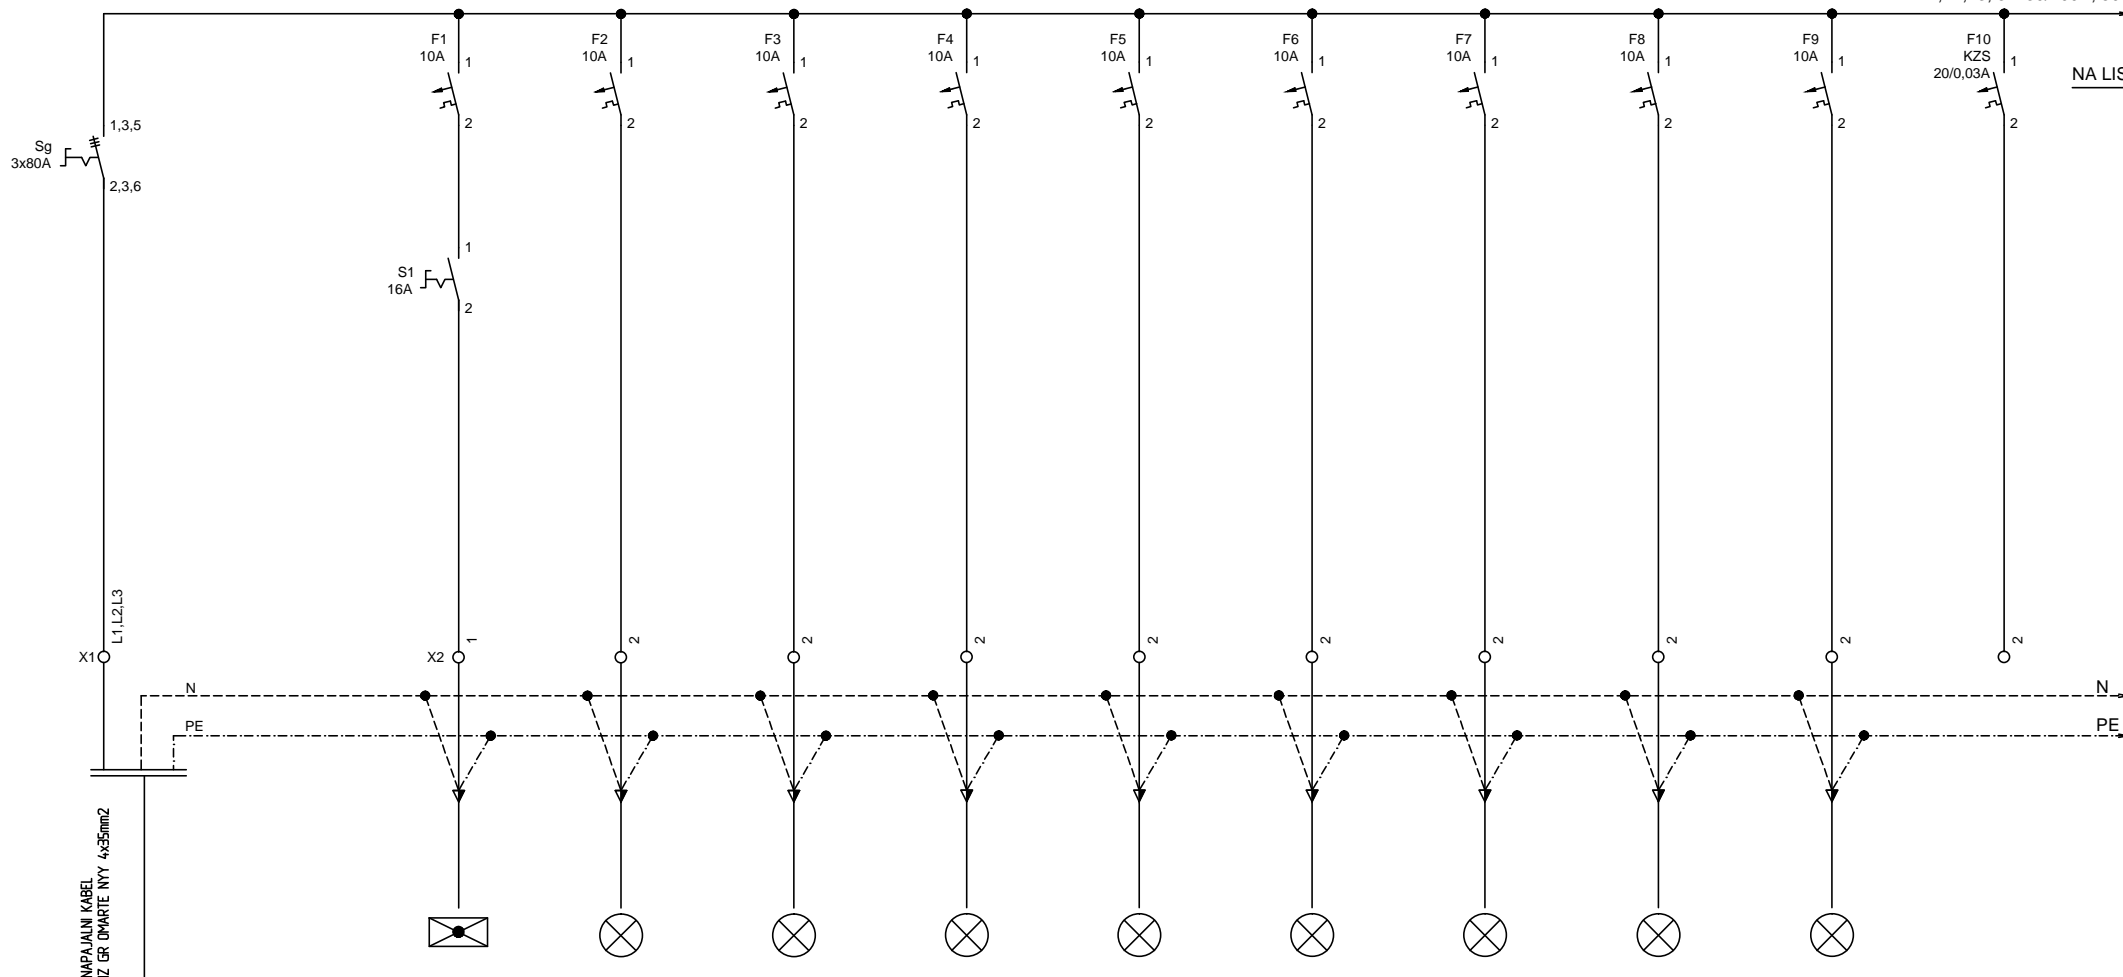


NAPAJALNI KABEL
Z GR OMARTE NY 4x35mm²

3/50A

DOVOD IZ GR OMARE

[illegible]

IME IN PRIMEK, IZOBRAZBA:		št. IZS	Datum:	PODPIS:	<div>PROJEKTANT:</div> <div>BONNET d.o.o.</div> <div>CESTA K. KORPUZA 82,</div> <div>5250 SOLKAN</div> <div>T: 05 330 09 90</div> <div>F: 05 330 09 91</div> <div>e-mail: bonnet@siol.net</div>	<div>NAROČNIK /</div> <div>INVESTITOR:</div> <div>LUKA KOPER D.D.</div> <div>VOJKOVO NABREŽJE 38</div> <div>6000 KOPER</div>	<div>OBJEKT:</div> <div>IZDELAVA POSNETKA</div> <div>OBSTOJEČEGA STANJA IN</div> <div>PROJEKTVNE DOKUMENTACIJE ZA</div> <div>OBNOVO OVO NA TERMINALU EET</div>	<div>NASLOV</div> <div>RISBE:</div> <div>ENOPOLNA SCHEMA</div> <div>R-P</div>	ŠT. PROJEKTA			
O.V.P. LUČKA M. LESJAK SOKLIČ, udia.		A-1458		ST. NACRTA:					35/15			
O.P. ALEŠ BONE, et. teh.		E-9415		FAZA:					PZI	ŠT. RISBE:	7	
RISAL:				MERILO:					---	DATUM:	12.12.2015	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---