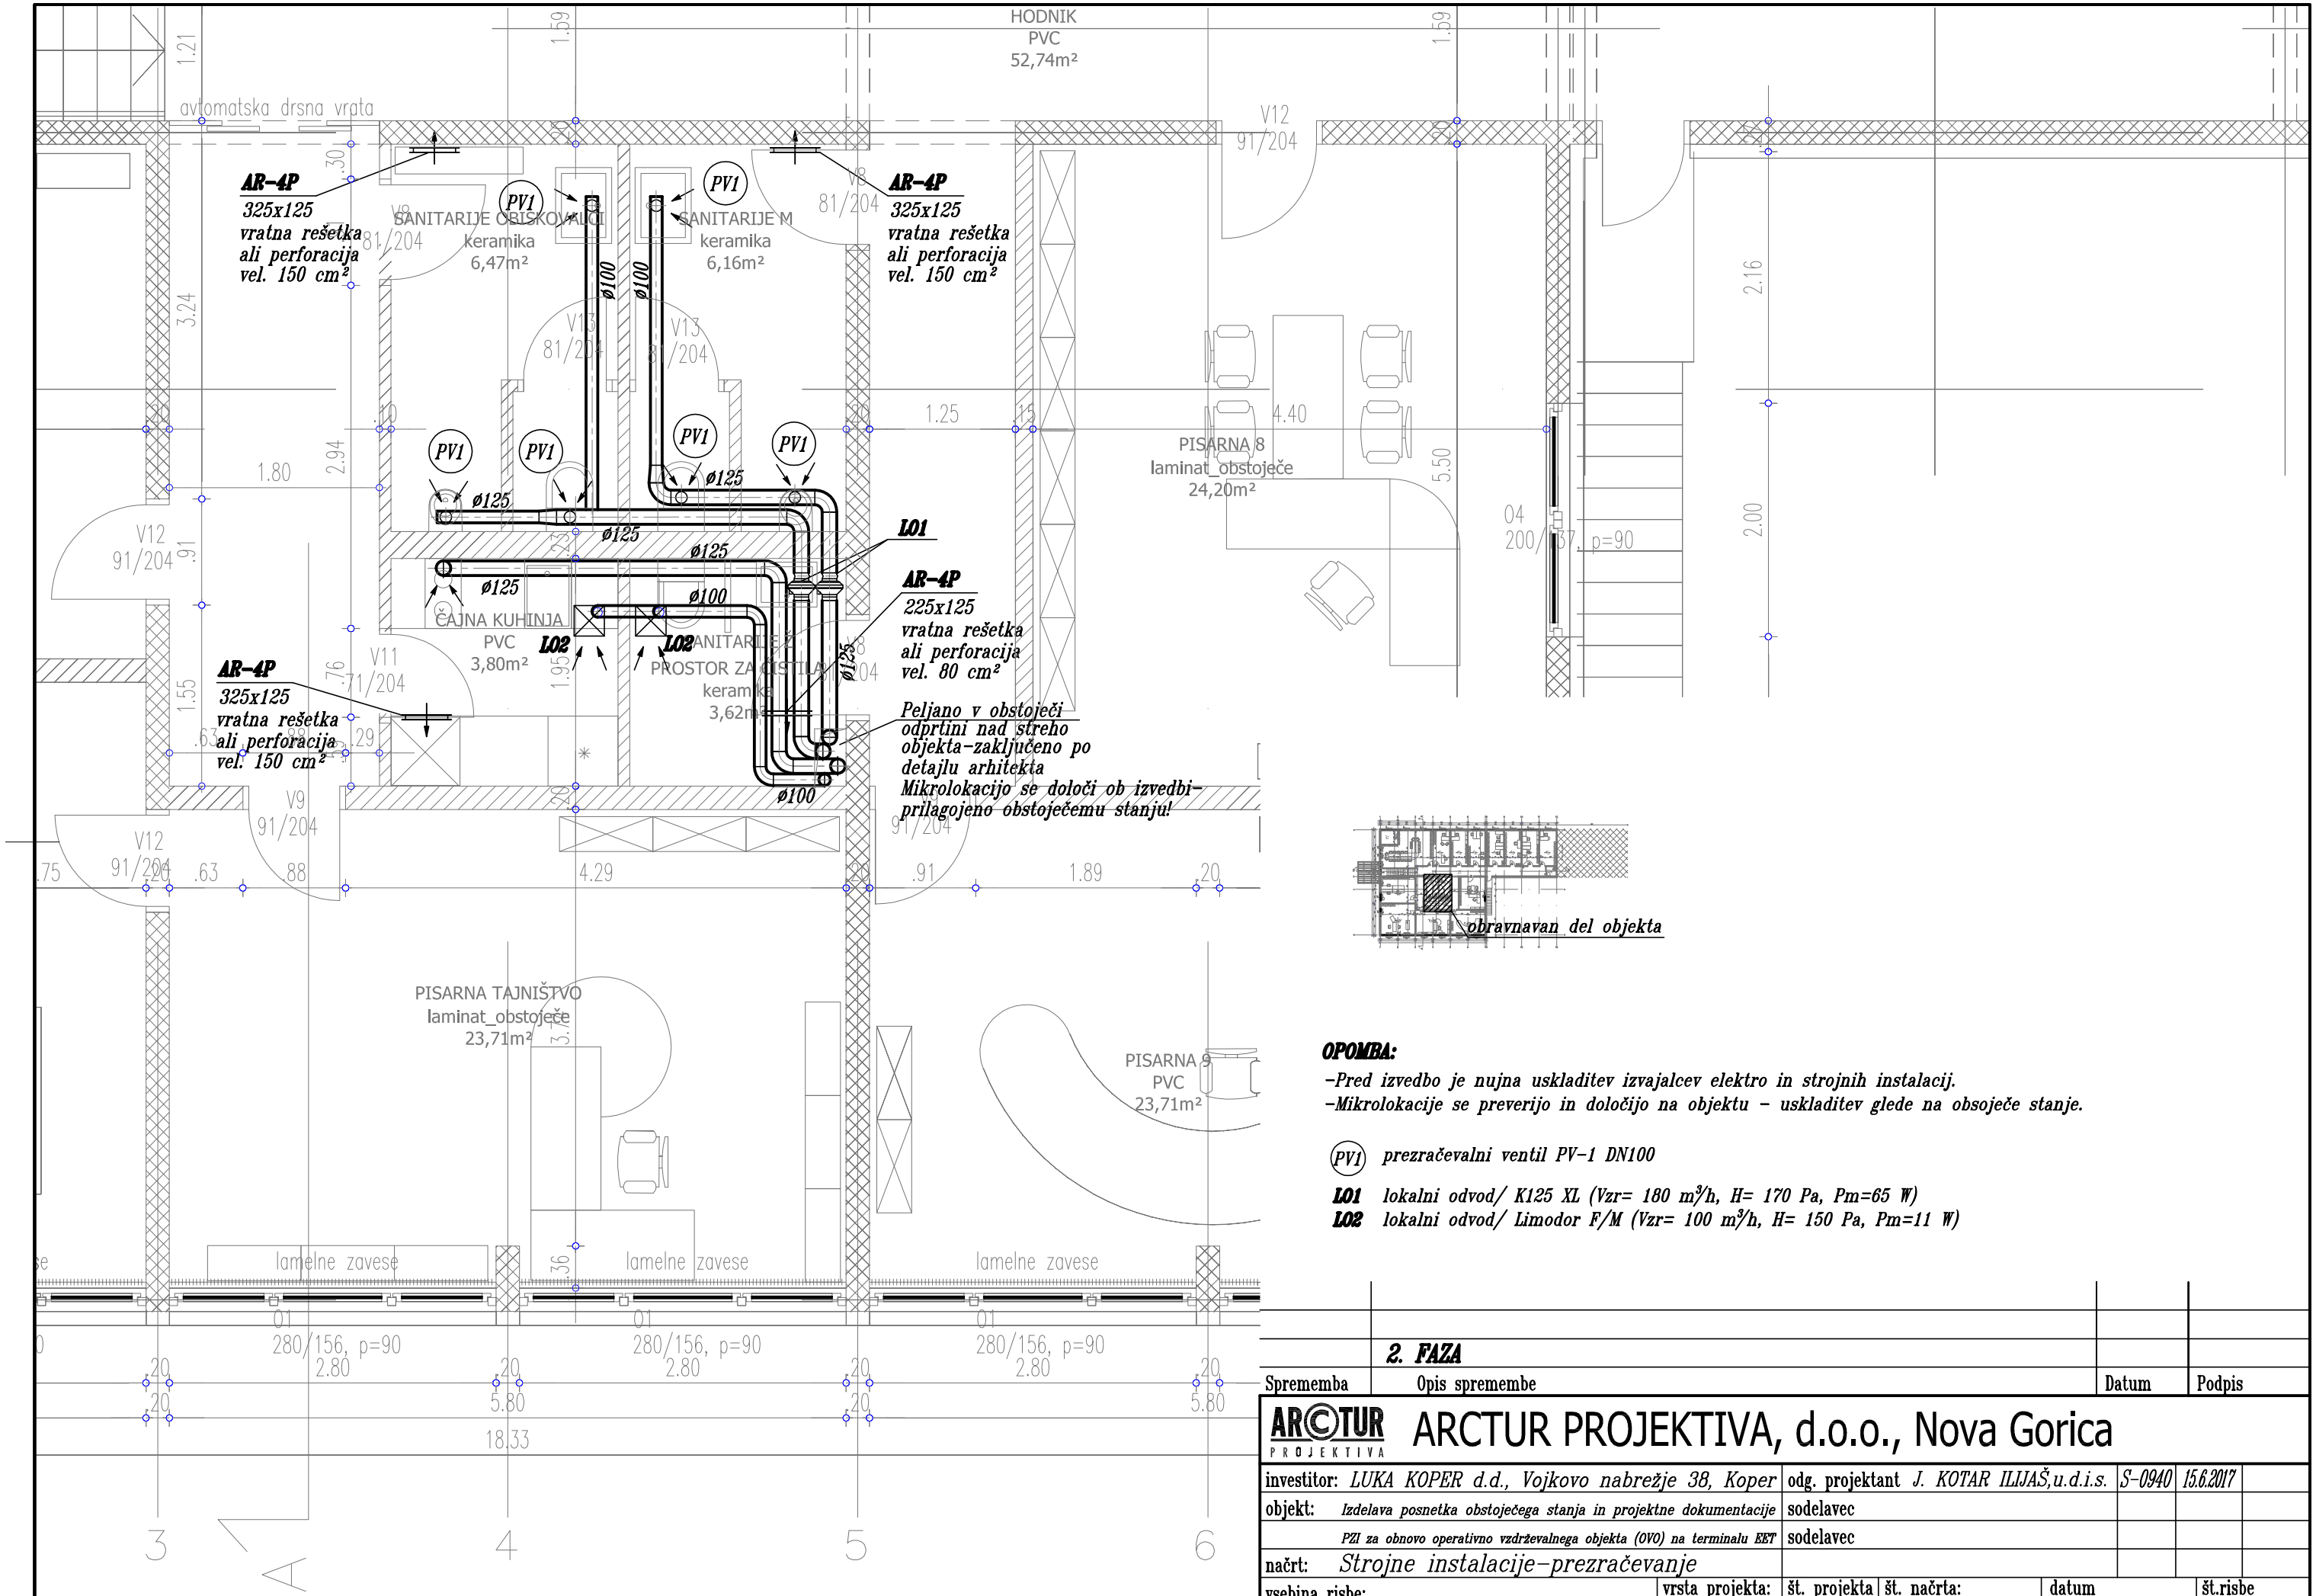

obravnavan del objekta

OPOMBA:

-Pred izvedbo je nujna uskladitev izvajalcev elektro in strojnih instalacij.
-Mikrolokacije se preverijo in določijo na objektu – uskladitev glede na obsoječe stanje.

(PV1) prezračevalni ventil PV-1 DN100

LO1 lokalni odvod/ K125 XL (Vzr= 180 m³/h, H= 170 Pa, Pm=65 W)
LO2 lokalni odvod/ Limodor F/M (Vzr= 100 m³/h, H= 150 Pa, Pm=11 W)

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis
	2. FAZA		

ARCTUR PROJEKTIVA, d.o.o., Nova Gorica

investitor: LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper	odg. projektant J. KOTAR ILIJAŠ,u.d.i.s.	S-0940	15.6.2017		
objekt: Izdelava posnetka obstoječega stanja in projektne dokumentacije	sodelavec				
PZI za obnovo operativno vzdrževalnega objekta (OVO) na terminalu EET	sodelavec				
načrt: Strojne instalacije-prezračevanje					

vsebina risbe:	vrsta projekta:	št. projekta	št. načrta:	datum	št.risbe
TLORIS NADSTROPJA SANITARIJE	PZI	**020/15**	**S 1294-JK-17**	junij 2017	**1/1**
	merilo 1:50	Zadnja sprememba:			