

1900

1800

640 545 545

223 100

SB-RORO
HK1
ENERGETSKO. POLJE

TN-C-S

VENTILATOR VF300, IP54

OPOMBE:

VSA PREDVIDENA OPREMA JE V NOTRANJOSTI OMARE, RAZEN VLOPNIO IZKLOPNIH TIPK IN VTIČNIC.

DNO OMARE SE MORA IZDELATI TAKO, DA SE PO POLAGANJU KABLOV LAHKO IZVEJE TESNITEV IN PREPREZI VODI VLAŽE IZ KABELSKIE KANALIZACIJE.


V SPODNJI DEL OMARE SE MORA VGRADITI PREČNI NOSILEC ZA PRITRJEVANJE KABLOV.

IZHODNA REŠETKA FST165, IP54

223 100

A4

700

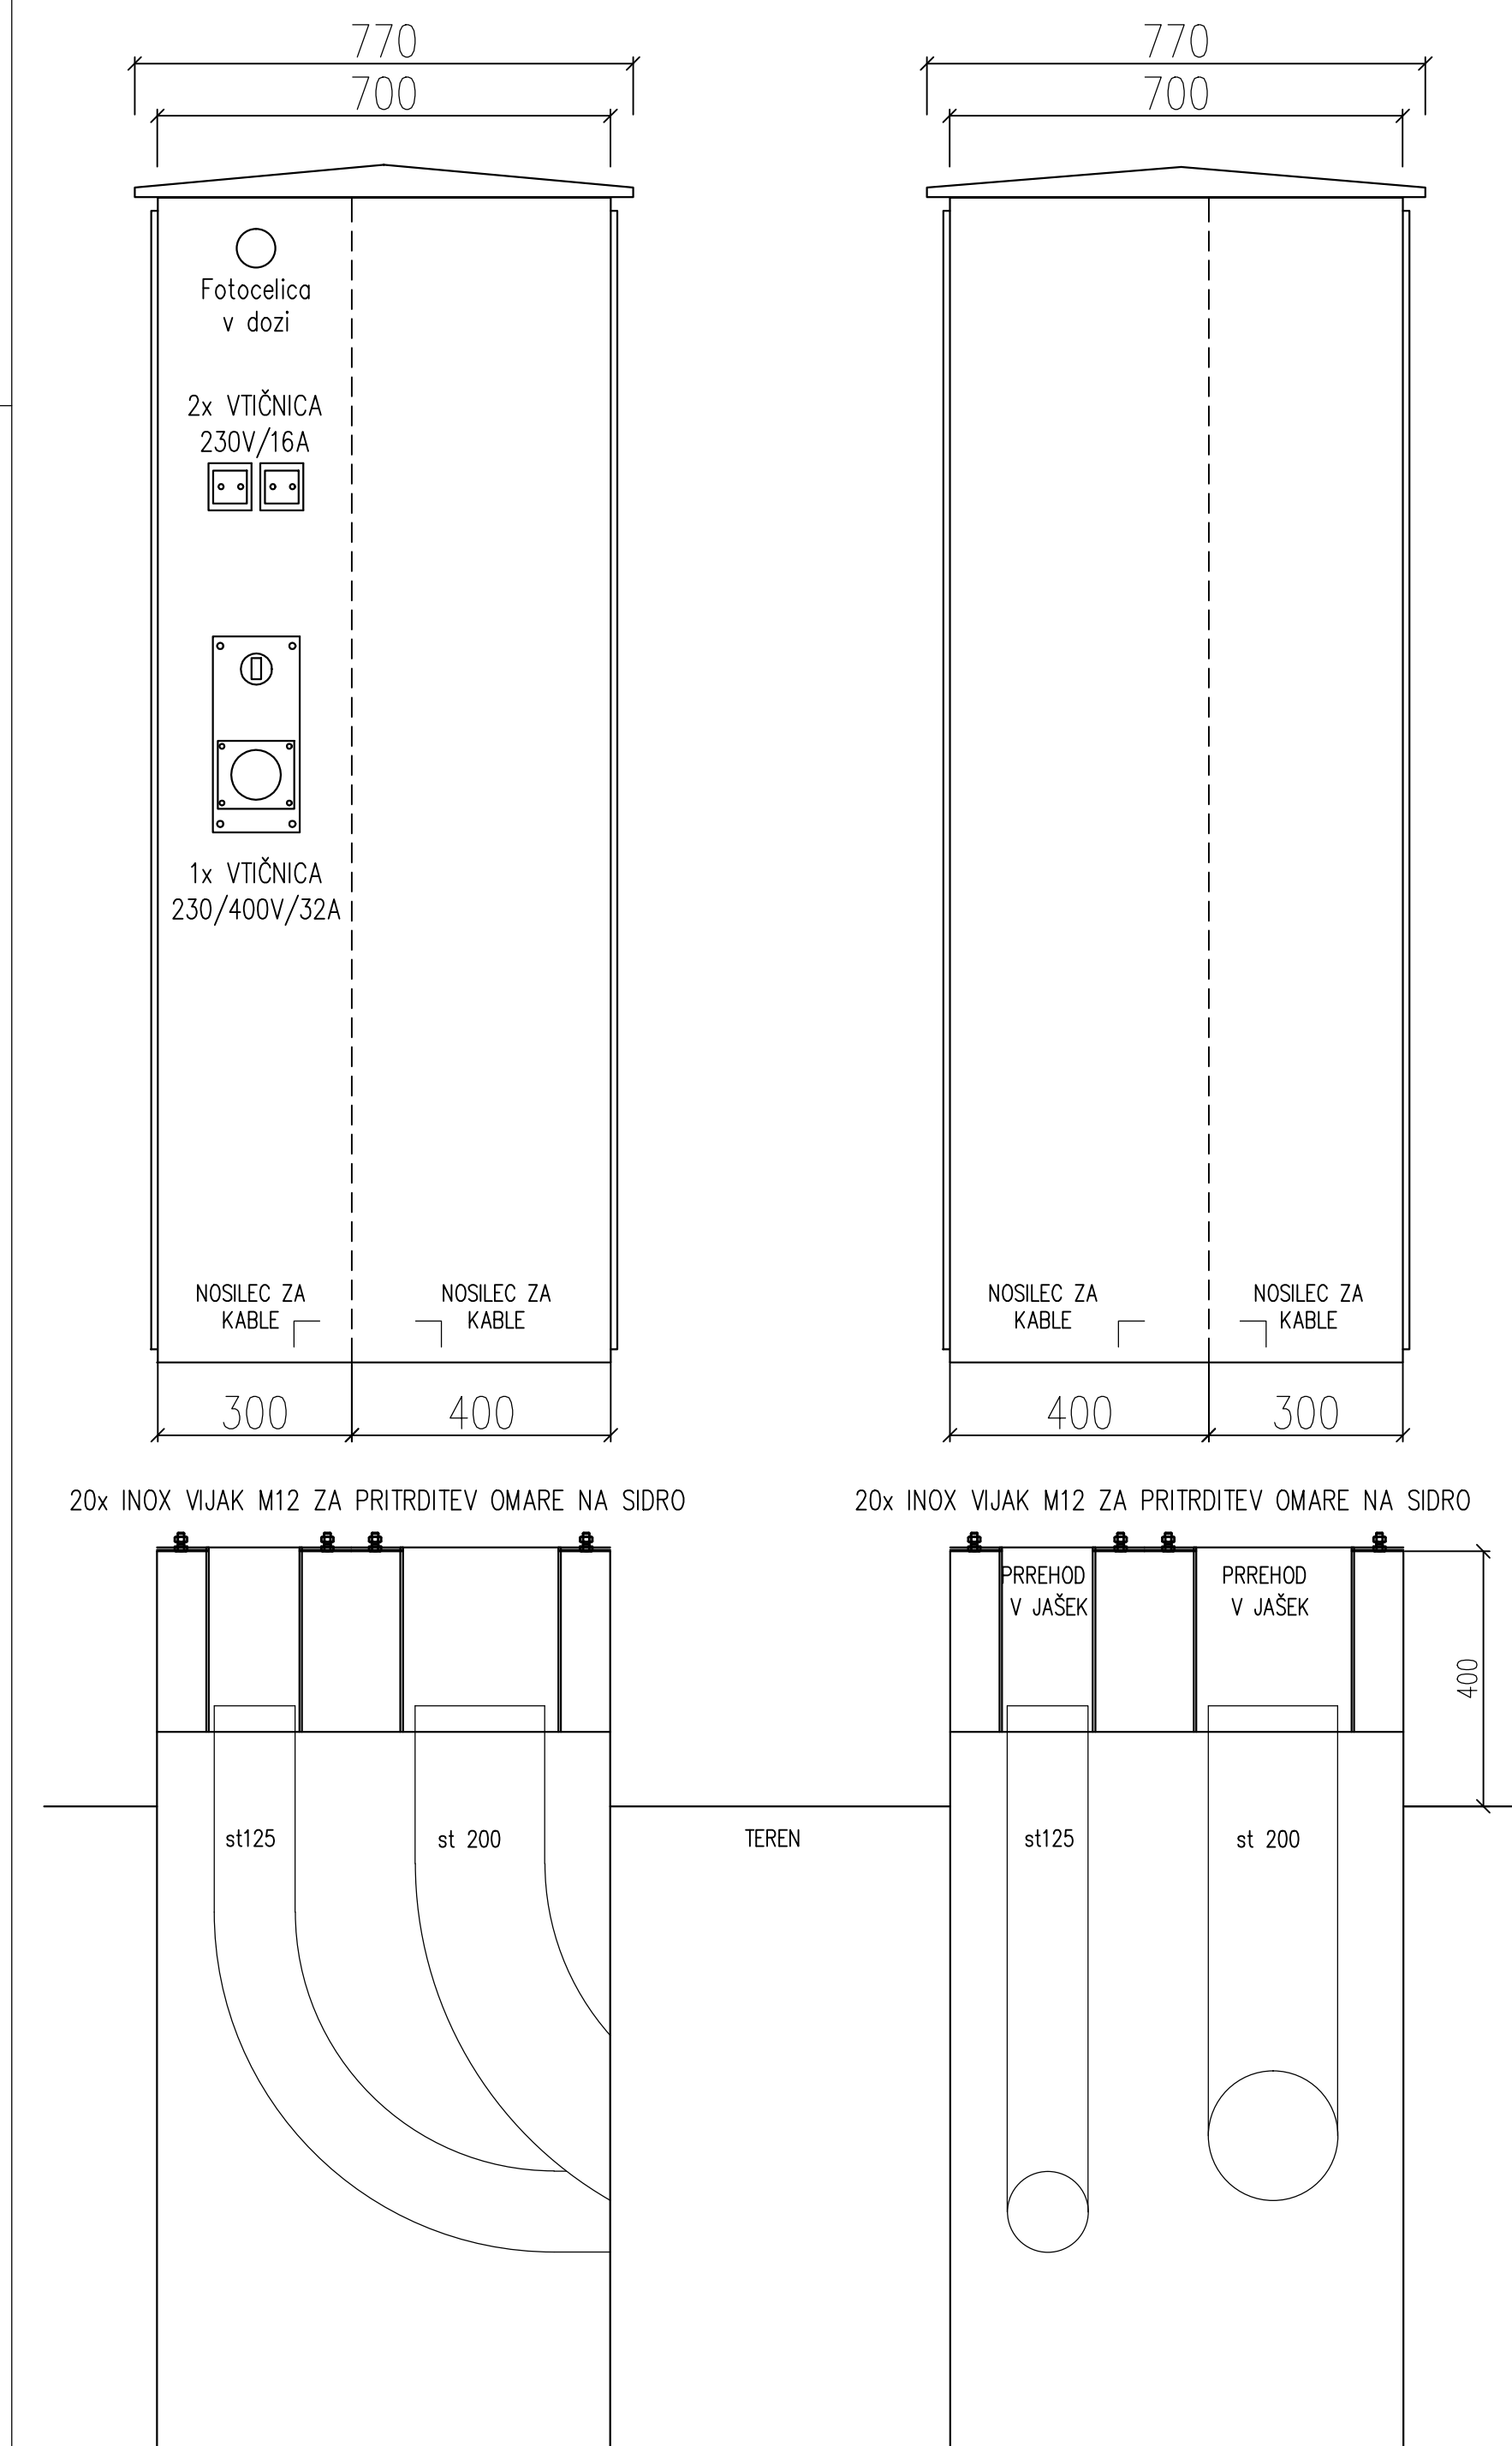

iii. d.o.o., PODJETJE ZA INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE INSTALACIJ Koper, Ferrarska ul.12, 68000 Koper, tel.05 6308 994				
Objednatelj: Rospo S. die	ID podjetja: (ID objave): E-0349	Risod:	Investitor: LUKA Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper	
Merilo: 1:10	Objekt: Ro-Ro terminal v bazenu lili v Luki Koper		Št.projekta: 23-01/16-E	
Datum: avgust 2018	Opis: Izložen in razporeditven opreme stabilnega bloka		Št.listov: 1	Št.lista: 1
			Št.risbe: 3	Faza: PZT