

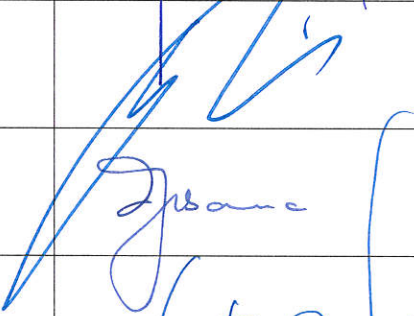



POŽARNI RED

LUKA KOPER, d. d.

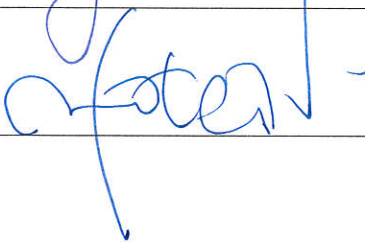

Uprava Luka Koper, d. d.		
Ime in priimek, funkcija	Datum	Podpis
Dimitrij Zadel, Predsednik uprave		
Metod Podkrižnik, Član uprave		
Irma Gubanec, Članica uprave		
Vojko Rotar, Član uprave - delavski direktor		

Koper, november 2018

Kazalo

1	SPLOŠNE DOLOČBE	4
2	ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM, NALOGE IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH PRI PREPREČEVANJU NASTANKA POŽARA	6
2.1	Naloge in odgovornosti zaposlenih	6
2.1.1	Uprava	6
2.1.2	Član uprave - delavski direktor	6
2.1.3	Vodja področja varovanja zdravja in ekologije	7
2.1.4	Vodja požarne varnosti – pooblaščen oseba varstva pred požarom	7
2.1.5	Področje nabave in vzdrževanja (elektroniki)	8
2.1.6	Vodja področja investicij	9
2.1.7	Vodja PC	9
2.1.8	Operativni vodja PC	10
2.1.9	Tehnični vodja terminala	10
2.1.10	Skrbnik objektov skupne rabe	11
2.1.11	Varnostnik - receptor	12
2.1.12	Naloge in odgovornosti ostalih zaposlenih	12
2.1.13	Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije	13
2.1.14	Vodja skupine gasilcev	13
2.1.15	Vzdrževalec terminala	14
2.1.16	Naloge in odgovornosti gasilca	14
2.1.17	Naloge in odgovornosti varnostnika	15
2.1.18	Operater v VNC	15
2.1.19	Najemniki in lastniki poslovnih prostorov	16
3	UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE, PREPOVED KAJENJE, UPORABA ODPRTEGA OGNJA ALI ORODJA, KI ISKRI, TAM KJER JE TO PREPOVEDANO	17
3.1	Varstveni ukrepi	17
3.1.1	Prepoved kajenja	17
3.1.2	Preventivni pregledi s področja varstva pred požarom	17
3.1.3	Uporaba grelnih teles in električnih naprav	17
3.2	Požarna straža	17
3.2.1	Prepoved uporabe odprtega ognja – vzdrževalna dela	18
4	ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV	18
4.1	Odstranitev gorljivih snovi na delovnem mestu	18
4.2	Redna košnja trave	19
5	PODATKI O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBOST STAVBE OZIROMA PROSTOROV V NJEJ	19
6	UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA	20
6.1	Nevarnosti eksplozije na terminalih namenjenimi za pretovor nevarnih snovi	20
6.2	Nevarnosti eksplozije pri manipulaciji z eksplozivi, nevarnimi snovmi in transportom	20
6.3	Nevarnost eksplozije v bivalnih prostorih in pisarnah	20
6.4	Nevarnosti eksplozije nevarnih snovi	20
6.5	Ravnanje z gorljivimi odpadki	20
6.6	Elektroenergetska infrastruktura	20
6.7	Strelovod ter nizkonapetostna elektro inštalacija	21
6.7.1	Strelovod	21
6.7.2	Električna instalacija in električne naprave	21
6.8	Plinske naprave	21

7	UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO	22
7.1	Gašenje začetnega požara in evakuacija	22
7.2	Zagotavljanje pogojev za gašenje	22
7.2.1	Dovozne poti in delovne površine za intervencijska vozila	22
7.2.2	Površine za gasilce ob objektu	22
7.2.3	Zagotavljanje prostih površin	22
7.2.4	Zagotavljanje vode za gašenje	22
7.3	Oseba zadolžena za gašenje začetnih požarov in evakuacijo	22
7.4	Naloge poklicne gasilske enote pri gašenju požarov in reševanju	23
7.5	Načrti evakuacije	23
8	PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA IZVAJANJA TEH UKREPOV	24
8.1	Gasilna sredstva	24
8.1.1	Gasilni aparati	24
8.1.2	Označevanje in preizkušanje hidrantov	24
8.2	Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite	24
8.2.1	Preventivni pregled delovanja sistemov za javljanje požara	25
8.2.2	Preizkusni zagon požarnih črpališč in električnih agregatov	25
8.3	Ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije	25
8.3.1	Ukrepi pri pretovarjanje streliva in eksploziva	26
8.4	Pasivna požarna zaščita	26
9	NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA, ZLASTI NALOGE IN POSTOPKI ZA UKREPANJE ZAPOSLENIH, OBISKOVALCEV ALI GOSTOV OB NASTANKU POŽARA, PODATKI O SLUŽBAH, KI JIH JE POTREBNO OBVESTITI O POŽARU TER NALOGE IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH PO POŽARU	27
9.1	Načrt alarmiranja	27
9.2	Ukrepi ob požaru ali eksploziji	27
9.2.1	Izklop elektrike	27
9.2.2	Prenehanje vseh manipulacij	27
9.2.3	Umik oseb in transportnih sredstev iz ogroženega območja	27
9.2.4	Vklop sistemov za gašenje	28
9.2.5	Zagotavljanje varne evakuacija	28
9.3	Navodila za ravnanje v primeru izhajanja utekočinjenega naftnega plina	28
9.4	Postopki po požaru	28
10	VRSTE IN NAČIN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH	29
10.1	Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom	29
10.1.1	Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom	29
10.1.2	Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije	29
10.1.3	Usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb – požarna straža	30
10.2	Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta	30
10.3	Usposabljanje pripadnikov gasilske enote (GE)	30
11	PRILOGE TEGA POŽARNEGA REDA	30
12	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE	30
12.1	Veljavnost	30
12.2	Sprejem	30

Na podlagi določil 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11) in Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11), je Luka Koper, d.d. sprejela naslednji:

POŽARNI RED

1 SPLOŠNE DOLOČBE

Ta Požarni red se uporablja in velja za vse objekte v pristanišču Koper in upravnem območju (v nadaljnjem besedilu pristanišče) in so last Luke Koper, d. d. (v nadaljnjem besedilu luka). Ne velja za hčerinske družbe ali družbe z delnim lastništvom luke, ter ostalih zunanjih podjetij in posameznikov.

Vsa podjetja, ki so lastniki ali najemniki poslovnih prostorov na območju luke, morajo izdelati svoj požarni red, ki mora biti usklajen z Požarnim redom luke.

V sklopu tega požarnega reda, so izdelani naslednji dodatki k požarnemu redu, v katerih so podrobneje opredeljeni posamezni ukrepi in navodila za ravnanje v primeru požara:

- **PC Generalni tovari**
 - o Terminal generalnih tovorov
 - o Terminal hlajenih tovorov
 - o Terminal za les
- **PC Kontejnerski terminal**
- **PC Terminal avtomobilov in Ro-Ro**
- **PC Terminal razsuti in tekoči tovari**
 - o Terminal razsutih tovorov
 - o Terminal sipkih tovorov ter glinice
 - o Terminal tekočih tovorov
- **PC potniški terminal**
- **Objekti skupne rabe**

Pomen kratic:

APZ	aktivna požarna zaščita
CIIS	interni program (sistem) za poročanje o dogodkih
PC	profitni center
PGE	poklicna gasilska enota
ReCO	regijski center za obveščane
VNC	varnostno nadzorni center
VZE	varovanje zdravja in ekologija

Predstavitev pojmov:

- požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje toplote skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo hitrega gorenja je lahko eksplozija,
- eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali razpada, ki ima za posledico povišanje temperature ali tlaka oziroma obeh hkrati,
- požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo oziroma materialno škodo ob požaru,

- požarna varnost je ukrep varstva pred požarom, predvsem zagotavljanja varnosti ljudi, živali in premoženja ter preprečevanje nastanka požara,
- preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi preventivni prostorski, gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo možnost za nastanek požara, ob njegovem nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje,
- sistem aktivne požarne zaščite obsega sisteme in opremo, ki so vgrajeni, in so namenjeni za zmanjševanje nevarnosti za ljudi, živali in premoženje, za odkrivanje in gašenje požara ter za odvajanje dima in toplote ob požaru,
- oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom so vsa sredstva, naprave in oprema, ki se uporabljajo za preprečevanje in gašenje požara,
- evakuacija je urejeno gibanje oseb na varno mesto v primeru požara ali druge nevarnosti;
- požarno nevarne snovi so gorljive trdne, tekoče in plinaste snovi,
- ravnanje s požarno nevarnimi snovmi so vsa dela s temi snovmi,
- požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri katerih je zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali narave dela povečana nevarnost za nastanek požara,
- poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti oziroma delavec, ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji,
- operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog,
- gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva,
- gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.

S Požarnim redom luke se določa:

- organizacijo varstva pred požarom,
- ukrepe varstva pred požarom,
- odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
- ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih in plinskih naprav ter drugih virov vžiga,
- ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
- druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
- navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru in odgovornostih zaposlenih po požaru,
- vrste in načine usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom.

Cilj varstva pred požarom:

- cilji ukrepov varstva pred požarom v luki je varovanje ljudi, živali in zdravje zaposlenih in obiskovalcev ter premoženja pred požarom in eksplozijo.

2 ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM, NALOGE IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH PRI PREPREČEVANJU NASTANKA POŽARA

Za organizacijo varstva pred požarom je v luki skladno s poslovnikom o delu uprave za področje varovanja zdravja in ekologije, kamor organizacijsko spada tudi poklicna gasilska enota, odgovoren član uprave - delavski direktor. Za izvajanje strokovnih nalog pa oseba s pridobljenim pooblastilom za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

2.1 Naloge in odgovornosti zaposlenih

2.1.1 Uprava

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- odloča o razvojnih programih požarne varnosti,
- sprejme požarni red ter njegove dopolnitve in spremembe,
- predlaga spremembe in dopolnitve požarnega reda,
- zagotavlja zakonitost pri izvrševanju nalog v zvezi z varstvom pred požarom,
- zagotavlja izvrševanje sklepov družbe v zvezi z varstvom pred požarom,
- zagotavlja izpolnjevanje obveznosti do inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- obravnava disciplinski postopek proti kršilec določil požarnega reda,
- pooblasti strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- zagotavlja potrebna finančna sredstva za varstvo pred požarom.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- sprejme ukrepe v smislu odprave vzrokov požara.

2.1.2 Član uprave - delavski direktor

Član uprave - delavski direktor je v skladu z zakonskimi določili in internimi akti odgovorna oseba pravne osebe za požarno varnost v luki. Zagotavlja in spoštovanje vseh preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom na celotnem območju pristanišča.

V zvezi z varstvom pred požarom ima naslednje naloge in odgovornosti:

- predlaga upravi sprejetje navodil in drugih ukrepov varstva pred požarom ter sodeluje pri zagotavljanju sredstev za njihovo izvajanje,
- skupaj s predsednikom uprave imenuje in razrešuje odgovorno osebo za izvajanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu strokovni delavec),
- skrbi za spoštovanje zakonitosti dela pri izvajanju varstva pred požarom,
- izvaja nadzor nad izvrševanjem nalog s področja varstva pred požarom,
- najmanj enkrat letno obravnava poročilo vodje požarne varnosti o stanju varstva pred požarom v pristanišču,
- sodeluje pri zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje in odpravljanje pomanjkljivosti iz požarnega varstva,
- zagotavlja pogoje in sredstva za izvedbo rednih operativnih vaj v pristanišču,
- opravlja druge naloge in dolžnosti s področja varstva pred požarom.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- sprejme ukrepe v smislu odprave vzrokov požara.

2.1.3 Vodja področja varovanja zdravja in ekologije

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- izvaja nadzor nad izvajanjem in izpolnjevanjem ukrepov predpisanih z veljavno zakonodajo s področja varstva pred požarom ter internimi predpisi,
- sodeluje in usklajuje aktivnosti področja VZE z ostalimi PC ter državnimi organi,
- redno obvešča upravo in posebej člana uprave – delavskega direktorja o stanju požarnega varstva v luki,
- zagotavlja pogoje za nemoteno izvajanje vseh nalog na področju varstva pred požarom,
- zagotavlja potrebno število ustrezno usposobljenih poklicnih gasilcev,
- zagotavlja ustrezne prostore in opremo za delovanje PGE,
- nadzira in zagotavlja pogoje za izvajanje usposabljanj zaposlenih v luki po programu usposabljanja,
- člana uprave - delavskega direktorja obvešča o potrebni nabavi opreme za gašenje in reševanje ter osebne in skupne zaščitne opreme,
- nadzira in sodeluje pri izdelavi in ažuriranju Požarnega reda, požarnega načrta, ocene požarne ogroženosti in načrta alarmiranja in obveščanja ter določitvi kategorije PGE v luki,
- sodeluje pri analizah gasilskih vaj in večjih nesreč,
- pripravlja letna poročila in opozarja upravo o zaznanih pomanjkljivostih,
- ukrepa proti zaposlenim v svoji enoti, ki kršijo določila tega Požarnega reda.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- sprejme ukrepe v smislu odprave vzrokov požara.

2.1.4 Vodja požarne varnosti – pooblaščen oseba varstva pred požarom

Imeti mora ustrezno izobrazbo in strokovni izpit v skladu s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. List RS št. 32/11 in 61/11-popr.).

Vodja požarne varnosti ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- izdeluje požarni red, oceno požarne ogroženosti, načrt evakuacije in požarni načrt,
- predlaga spremembe požarnega reda,
- izdeluje programe usposabljanja in izvaja usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom v luki s področja požarne varnosti (evidenca o usposabljanjih se vodi v kadrovske službi na podlagi liste prisotnosti),
- nadzira izdajanje dovoljenj in navodil za delo z odprtim plamenom (vroča dela) na območju luke,
- 1 x letno opravi kontrolo stanja nad izpolnjevanjem evidenc in prilog tega požarnega reda ter izpolni kontrolni list stanja varstva pred požarom,
- terminale obvešča o potrebi po pregledu z namenom obnavljanja potrdila o brezhibnem delovanju ali redno vzdrževanje sistema APZ,
- vodi vsakoletno vajo evakuacije pri kateri obvezno sodelujejo tudi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije terminala,
- sodeluje pri raziskavi vzroka požara in o izsledkih obvesti nadrejene ter lastnika objekta in po potrebi predlaga izboljšave,
- skrbi za odpravljanje pomanjkljivosti, ki jih ugotovijo inšpekcijski nadzori, zunanja presoja, notranja presoja ter posamezni interni ukrepi,

- po požaru izpolnjuje evidenčni list o požarih in eksplozijah (poročilo o intervenciji) in po potrebi poroča v sistem SPIN,
- zagotavlja ustrezne pogoje in zadostno število izvajalcev požarne straže pri nevarnih delih z odprtim plamenom in manipulaciji z nevarnimi snovmi (prečrpavanje),
- vodi področja varovanja zdravja in ekologije najmanj enkrat letno poroča o stanju in problematiki varstva pred požarom v luki in predlaga izboljšave,
- skrbi za izvajanje in izpolnjevanje ukrepov varstva pred požarom predpisanih z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva ter skrbi za sprotno vpeljavo novosti v interne akte in v prakso,
- vodjo področja varovanja zdravja in ekologije sproti seznanja o stanju požarnega varstva v luki in predlaga izboljšave,
- hrani kopijo dokumentacije o pregledih gasilnih aparatov, ki jo prejme s strani zunanjega preglednika,
- določi način in pogostost kontrolnih pregledov, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- izvaja druge naloge po navodilu nadrejenega.

Med požarom:

- vodi intervencijo,
- sodeluje s tehničnim vodjem terminala in drugimi službami.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- vsak požar ali izredni dogodek evidentira, o njem napiše poročilo v sklopu internega sistema poročil CIIS in o dogodku in obvešča nadrejene, skuša raziskati vzrok požara in o izsledkih obvesti vodjo področja varovanja zdravja in ekologije in po potrebi predlaga izboljšave, sprejme ukrepe v smislu odprave vzrokov požara.

2.1.5 Področje nabave in vzdrževanja (elektroniki)

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- poskrbi za odpravo pomanjkljivosti na sistemih za javljanje požara, o katerih obveščajo operaterji VNC,
- vodjo požarne varnosti obveščajo o pomanjkljivostih na sistemih za javljanje požara, ki jih ni bilo mogoče nemudoma odpraviti.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju pristanišča.

Po požaru:

- ravnajo se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru.
- poskrbi za ponovno brezhibno delovanje sistemov za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje.

2.1.6 Vodja področja investicij

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- poskrbi za brezhibno delovanje in vzdrževanje požarnih črpališč in hidrantnega omrežja na območju luke,
- poskrbi za odpravo pomanjkljivosti, o katerih poročajo predstavniki PGE Luke Koper med preizkusnim zagonom požarnih črpališč, agregatov ter pomanjkljivosti ugotovljene med rednim tehničnim nadzorom hidrantov (poročila CIIS),
- ob rekonstrukciji objektov ter drugih investicijskih projektih, vodja projekta poskrbi da se nivo požarne varnosti objekta ne znižuje, ter preda kopijo tehnične dokumentacije uporabniku objekta,
- organizira vzdrževanje in preglede opreme in naprav za varstvo pred požarom, ki so urejene po normativih za **eksplozijsko ogrožene prostore ali območja**,
- nadzoruje sistem napajanja pristanišča z električno energijo ter preko zunanjega pogodbenega vzdrževalca skrbi za vzdrževanje,
- pri posegih v prostor ali pri večjih vzdrževalnih posegih seznani Vodjo požarne varnosti – pooblaščen oseb varstva pred požarom.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju pristanišča.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru.

2.1.7 Vodja PC

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- zagotavlja pogoje za izvajanje in nadzor preventivnih ukrepov s področja požarne varnosti,
- zagotavlja upoštevanje predpisov in standardov s področja varstva pred požarom,
- zagotavlja zakonitost pri izvrševanju nalog v zvezi z varstvom pred požarom na območju svojega terminala,
- zagotavlja sredstva in pogoje za vzdrževanje opreme in naprav za varstvo pred požarom, ki se nahaja in uporablja v PC, oziroma na terminalu,
- zagotavlja sredstva in pogoje za odpravljanje pomanjkljivosti o katerih poroča vodja požarne varnosti,
- poskrbi, da so vsi zaposleni v PC seznanjeni s tem Požarnim redom ter, da se o tem vodi evidenčni list o seznaitvi s požarnim redom (seznanitev je mogoča tudi preko usposabljanja iz varstva pred požarom),
- poskrbi da se zaposleni redno udeležujejo usposabljanj iz požarne varnosti po sprejetem programu usposabljanja,
- ukrepa proti zaposlenim v svoji enoti, ki kršijo določila tega Požarnega reda.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju pristanišča.

Po požaru:

- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom pri odpravi pomanjkljivosti in iskanju izboljšav,
- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom in nadzornimi organi pri razreševanju odprtih vprašanj o požaru.

2.1.8 Operativni vodja PC

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- poskrbi za požarno stražo pri vseh manipulacijah s strelivom, nevarnimi in vnetljivimi snovmi ter eksplozivom,
- zagotavlja prehodnost evakuacijskih poti, prehodov, dostopov, dovoznih ter delovnih površin za intervencijska vozila ob objektih in skladiščnih površinah v upravljanju PC oz. terminala,
- obvešča PGE Luka Koper o tovorih, ki bi lahko predstavljali nevarnost za požar ali eksplozijo,
- obvešča v primeru izrednega dogodka.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju pristanišča.

Po požaru:

- ravna se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- po navodilih nadrejenih preprečuje nepoklican dostop do požarišča.

2.1.9 Tehnični vodja terminala

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- na podlagi izvedenih servisnih pregledov opreme in naprav za požarno varnost (sistem APZ, gasilniki aparati, hidranti, strelovodi, ...) izpolnjuje evidenčne liste, ki so priloga dodatka požarnega reda dotičnega terminala,
- po prejemu obvestila o potrebi po pregledu zagotovi oz. organizira pregled z namenom obnovitve potrdila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (podrobnosti sistemov APZ so opredeljene v poglavju 8.2 tega požarnega reda ter v dodatku k požarnemu redu posameznega terminala),
- poskrbi za redno vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca oziroma tistega, ki je sistem vgradil, za tiste sisteme, ki se nahajajo in uporabljajo v PC oziroma na terminalu,
- posodablja evidence (npr. pri dograditvi novih sistemov ali pri ukinitvi starih sistemov APZ),
- če je bil sistem APZ aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, poskrbi za ponovni pregled sistema z namenom obnovitve potrdila o brezhibnem delovanju,
- v področje varovanja zdravja in ekologije posreduje kopijo dokumentacije o vzdrževalnih pregledih sistemov APZ ter pregledih z namenom obnovitve potrdila o brezhibnem delovanju,
- preko zunanjega izvajalca poskrbi za preglede gasilnih aparatov na območju terminala,
- poskrbi za vzdrževanje in preglede plinske inštalacije od glavnega zapornega ventila do plinskega trošila ter vzdrževanje plinskega trošila,
- zagotovi, da se v primeru izvajanja vzdrževalnih del, kjer je nevarnost nastanka požara (vroča dela), omenjeno izvaja le ob ustrezni požarni straži, zato o delih obvesti PGE Luke Koper, katera odredi ukrepe za varno izvajanje vročih del (požarna straža),
- da seznani zunanjega izvajalca o postopkih in ukrepih pred izvajanjem vročih del,

- nabavlja sredstva in opremo za varstvo pred požarom ter zagotovi nadomeščanje dotrajane in nedelujoče požarne opreme v PC z novo,
- po prejetem obvestilu o potrebi po pregledu zagotovi redno pregledovanje in vzdrževanje sistemov za zaščito pred strelo,
- preko zunanjega izvajalca, poskrbi da se na območju terminala zagotavlja red in čistočo (odpadki, košnja trave),
- po prejetem obvestilu o potrebi po pregledu zagotovi periodične meritve električne inštalacije,
- obvešča vodjo požarne varnosti o ugotovljenih pomanjkljivostih in nevarnostih na področju varstva pred požarom.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju terminala,
- skrbi za koordinacijo pri evakuaciji in reševanju ljudi in premoženja predvsem v svojem področju, ter po navodilih vodje gasilske intervencije zagotovi izklope oziroma zaprtje energetskih virov (glavna električna stikala po posameznih delih objekta - poznavanje lokacije stikal),
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 **950** (VNC Luke Koper, gasilci),
- deluje in ukrepa po navodilih odgovornih oseb oziroma vodje intervencije.

Po požaru:

- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom pri odpravi pomanjkljivosti in iskanju izboljšav,
- sodeluje s pooblaščen osebo za varstvo pred požarom in nadzornimi organi pri razreševanju odprtih vprašanj o požaru.

2.1.10 Skrbnik objektov skupne rabe

Skrbnik objektov skupne rabe je za objekte v njegovem upravljanju, odgovoren za izvajanje vseh aktivnosti opredeljenih v točki 2.1.9 Tehnični vodja terminala in ima v zvezi z varstvom pred požarom še naslednje naloge in odgovornosti:

- poskrbi, da so proste in prehodne vse evakuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila,
- skrbi, da je gasilna oprema na svojem mestu in ji ni pretekel rok za pregled,
- upošteva navodila in ukrepe, ki jih odredi enota PGE ali njen poveljnik v okviru svojih pristojnosti,
- seznanja uporabnike o požarno-varnostnih ukrepih, ki jih morajo upoštevati,
- nadzira spoštovanje predpisanih ukrepov (v primeru podnajemnikov),
- obvešča VNC ali PGE o ugotovljenih nevarnostih in pomanjkljivostih,
- obvešča nadrejenega o pomanjkljivostih na področju varstva pred požarom.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju,
- skrbi za pomoč pri evakuaciji in reševanju ljudi premoženja predvsem v svojem področju, ter po navodilih vodje gasilske intervencije zagotovi izklope oziroma zaprtje energetskih virov (glavna električna stikala po posameznih delih objekta),
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 **950** (VNC Luke Koper, gasilci),
- deluje in ukrepa po navodilih odgovornih oseb oziroma vodje intervencije.

Po požaru:

- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru.

2.1.11 Varnostnik - receptor

(v nadaljnjem besedilu receptor) ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- da v primeru požara ali drugih nevarnih dogodkov v upravni stavbi obvesti VNC, ter ob zagotavljanju lastne varnosti prične z gašenjem začetnega požara,
- sproži postopke in prične z izvajanjem evakuacije,
- da se udeleži letnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta,
- da se izobražuje po planu izobraževanj iz požarnega varstva in evakuacije,
- da sodeluje z vodjo intervencije pri gašenju ali reševanju.

Med požarom:

- izvaja gašenje začetnih požarov do prihoda gasilcev,
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 950 (VNC Luke Koper, gasilci),
- sodeluje z gasilci in jim pomaga s koristnimi informacijami,
- skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije.

Po požaru:

- ravnajo se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- po navodilih nadrejenih preprečujejo nepoklicanim dostop do požarišča.

2.1.12 Naloge in odgovornosti ostalih zaposlenih

imajo na območju luke v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- redno se morajo usposablјati na področju varstva pred požarom,
- svoje delo opravljajo tako, da ne povzročajo nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije,
- pri svojem delu upoštevajo vse predpisane ukrepe in navodila za zagotovitev varstva pred požarom,
- uporabljajo delovna sredstva in material tako, da ne povzročajo nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije,
- opozarjajo na nevarnost nastanka požara sodelavce, stranke in druge osebe, ki z nevarnim načinom dela lahko povzročijo požar,
- o vsakem požaru ali nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije takoj seznanijo nadrejene,
- vse zaposlene osebe morajo izvajati ukrepe varstva pred požarom v skladu s tem požarnim redom in po navodilih izvlečka požarnega reda, ki je izobešen v prostorih objekta oziroma terminala,
- da dosledno upoštevajo prepoved kajenja,
- zagotavljajo proste dostope do vseh gasilnikov, hidrantov, električnih omaric in vseh ostalih sredstev za gašenje,
- zagotavljajo da se na mestih in v prostorih, kjer veljajo določene prepovedi opravljanja del, ki predstavljajo nevarnost za nastanek požara te prepovedi tudi upoštevajo,
- skrbijo, da se preprečuje možnost nastanka požara,
- skrbijo, da se oprema, naprave in sredstva za gašenje ne uporabljajo za druge namene ter da so nameščena na svojih mestih,
- da so disciplinirani in se v postopkih izobraževanja usposobijo za ravnanje in intervencijo v primeru požara,
- ob zaključku delovnega časa pregledajo vse prostore ter takoj odstranijo nevarnosti, ki bi lahko povzročile požar,

- skrbeti za urejenost in čistočo delovnega mesta,
- uporabljati le varne naprave v procesu skladiščenja, prevoza in manipulacije, ter v nasprotnem primeru obvestiti tehničnega vodjo v PC,
- v primeru požara so dolžni takoj obvestiti VNC, ob upoštevanju lastne varnosti so dolžni takoj pričeti z gašenjem požara.

Med požarom:

- izvaja gašenje začetnih požarov do prihoda gasilcev,
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 950 (VNC Luke Koper, gasilci),
- sodeluje z gasilci in jim pomaga s koristnimi informacijami,
- se umaknejo na zato določeno mesto – zbirno mesto in počakajo nadrejene osebe.

Po požaru:

- ravna se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru.

2.1.13 Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- se udeleži letnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta,
- nadzira izvajanje ukrepov varstva pred požarom na PC-ju oziroma terminalu,
- skrbi, da se dosledno upošteva prepoved uporabe ognja (izvajanje vročih del) v prostorih,
- opozarja na ugotovljene nepravilnosti glede sredstev in opreme za požarno varnost (nedostopnost, poškodbe, nedelovanje...),
- vodi kontrolo nad izvajanjem preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka požara.

Med požarom:

- sodeluje pri gašenju in reševanju ljudi ter premoženja,
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 950 (VNC Luke Koper, gasilci),
- izvaja evakuacijo oseb iz objekta ter jih usmeri na zbirno mesto pred objektom,
- ob prihodu gasilcev in reševalcev jim pomaga s koristnimi in potrebnimi informacijami,
- po potrebi poskrbi za izklop oziroma zaprtje energetskih virov (v sodelovanju z vzdrževalcem in tehničnim vodjem terminala),
- skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije.

Po požaru:

- skrbi za red in disciplino ter upošteva navodila vodje intervencije,
- zavaruje požarišče in se ravna po navodilih vodje intervencije,
- sodeluje pri odpravi pomanjkljivosti in iskanju izboljšav,
- pomaga pri organizaciji in odpravi posledic požara in čimprejšnji normalizaciji delovnih pogojev.

2.1.14 Vodja skupine gasilcev

ima na območju luke v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- skrbi za redno usposabljanje gasilcev PGE za delo z gasilsko opremo na območju pristanišča,
- nadzira in izdaja dovoljenja in navodila za delo z odprtim plamenom na območju luke ter opredeljuje ukrepe glede zagotavljanja ustrezne požarne straže,
- odreja ukrepe pri požarno nevarnih delih,
- poskrbi za izvedbo preizkusnega zagona požarnih črpališč in agregatov (1x tedensko),
- odreja izvajanje požarne straže pri nevarnih delih in manipulaciji z nevarnimi snovmi,
- izvaja redne periodične preglede skladišč in objektov v luki in o tem vodi evidenco ter izpolnjuje poročila v sklopu internega sistema poročil CIIS,

- v primeru nastanka požara vodi intervencijo do prihoda poveljnika enote,
- v primeru večjega požara ali druge nesreče določi »stopnjo alarmiranja« glede na razmere in o tem obvesti operaterja nadzornika v VNC za nadaljnje obveščanje po načrtu alarmiranja,
- izvaja vizuelno kontrolo intervencijskih površin,
- izvaja redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja ter o pomanjkljivostih, v sklopu internega sistema poročil CIIS, obvešča službo investicij,
- vodi evidenčne liste o pregledu in preizkušanju hidrantov (hidrantni listi),
- sodeluje pri praktičnem usposabljanju zaposlenih iz varstva pred požarom.

Med požarom:

- vodi intervencijo,
- sodeluje s tehničnim vodjem terminala in drugimi službami.

Po požaru:

- sodeluje z odgovornimi osebami in nadzornimi organi pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- vsak požar ali izredni dogodek evidentira, o njem napiše poročilo v sklopu internega sistema poročil CIIS in o dogodku obvesti nadrejene,
- predlaga ukrepe v smislu odprave vzrokov požara,
- izpolni evidenčni list o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah.

2.1.15 Vzdrževalec terminala

ima v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- skrbi za urejenost in čistočo na območju kjer dela,
- pred pričetkom del z uporabo odprtega plamena, pridobiti pisno dovoljenje PGE Luke Koper in upošteva navodila za varno izvajanje teh del,
- upošteva navodila predpisana s tehnološkim postopkom,
- v eksplozivnih conah mora uporabljati ne iskreča orodja in opremo.

Med požarom:

- nudi podporo s potrebnimi informacijami vodji intervencije pri gašenju in reševanju na območju terminala,
- skrbi za pomoč pri evakuaciji in reševanju ljudi in premoženja predvsem na svojem področju, ter po navodilih vodje gasilske intervencije, zagotovi izklope oziroma zaprtje energetskih virov (glavna električna stikala po posameznih delih objekta - poznavanje lokacije stikal),
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 **950** (VNC Luke Koper, gasilci),
- deluje in ukrepajo po navodilih odgovornih oseb oziroma vodje intervencije.

2.1.16 Naloge in odgovornosti gasilca

Dela izvaja po navodilih poveljnika enote oziroma vodje intervencije, ko je v teku intervencija, zlasti pa:

- izvaja dnevne, periodične in izredne preglede gasilnih naprav in opreme v skladu s predpisi,
- izvaja preventivne obhode in preglede objektov v luki,
- opravlja in evidentira preventivne kontrolne preglede s področja požarne varnosti,
- se usposablja za delo z gasilsko opremo,
- izdaja dovoljenja za delo z odprtim plamenom na območju pristanišča,
- izvaja požarno stražo pri nevarnih delih in manipulaciji z nevarnimi snovmi,
- sodeluje pri praktičnem usposabljanju zaposlenih iz varstva pred požarom.

Med požarom:

- izvaja gašenje požara in reševanje ljudi in premoženja ob izrednih dogodkih,

- skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije.

Po požaru:

- ravna se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja po požaru,
- po navodilih nadrejenih preprečuje nepoklicanim dostop do požarišča.

2.1.17 Naloge in odgovornosti varnostnika

ima na območju luke v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- izvaja varnostne obhode in preglede objektov v luki,
- nudi podporo PGE pri intervencijah,
- pomaga pri evakuaciji ljudi iz ogroženih objektov.

Med požarom:

- sprejme zunanje gasilske enote na vhodu v pristanišče in jih odpelje do mesta požara,
- izvaja gašenje začetnih požarov do prihoda gasilcev,
- požar prijavi na telefonsko številko 05 66 56 **950** (VNC Luke Koper, gasilci),
- sodeluje z gasilci in jim pomaga s koristnimi informacijami,
- skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije,
- se umakne na zato določeno mesto – evakuacijsko mesto in počaka nadrejene osebe.

Po požaru:

- ravna se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru,
- po navodilih nadrejenih preprečuje nepoklicanim dostop do požarišča.

2.1.18 Operater v VNC

ima na območju luke v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- spremlja in se odziva na alarmne signale priklopljene v VNC ter izvaja obveščanje in alarmiranje pristojnih intervencijskih enot,
- tedensko preveri delovanje naprav za avtomatsko javljanje požara, o tem napiše poročilo o dogodku, ter o pomanjkljivostih obvesti Področje nabave in vzdrževanja (elektroniki) in pooblaščenega vzdrževalca sistema,
- vzdržuje komunikacijo in nudi podporo intervencijskim enotam ter koordinira aktivnosti z notranjimi in zunanjimi deležniki ob izrednih dogodkih,
- preko varnostno tehničnih sistemov spremlja stanje in razmere na varovanem območju ter o posebnostih obvešča intervencijske enote,
- v skladu z navodili ali odločitvijo vodje intervencije izvaja daljinski vklop požarnih črpališč ali sistemov za gašenje.

Med požarom:

- izvaja gašenje začetnih požarov do prihoda gasilcev,
- sodeluje z gasilci in jim pomaga s koristnimi informacijami,
- skrbi za izvajanje navodil vodje intervencije,
- se umakne na zato določeno mesto – evakuacijsko mesto in počakajo nadrejene osebe.

Po požaru:

- ravna se po navodilih nadrejenih,
- sodeluje pri normalizaciji stanja na objektu po požaru (sodeluje pri ugotavljanju vzrokov požara ali eksplozije in pri vzpostavitvi prvotnega stanja),

- po navodilih nadrejenih preprečujejo nepoklicanim dostop do požarišča.

2.1.19 Najemniki in lastniki poslovnih prostorov

imajo na območju luke v zvezi z varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti:

- sprejeti morajo svoj požarni red, kateri mora biti usklajen s požarnim redom luke,
- skrbet morajo za vodenje evidenc s področja požarne varnosti,
- skrbeti morajo za usposabljanje svojih zaposlenih,
- poskrbijo, da zaposleni spoštujejo določbe požarnega reda.

3 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE, PREPOVED KAJENJE, UPORABA ODPRTEGA OGNJA ALI ORODJA, KI ISKRI, TAM KJER JE TO PREPOVEDANO

Ukrepi varstva pred požarom veljajo za vse gospodarske in druge subjekte, ki opravljajo svojo dejavnost na območju luke.

3.1 Varstveni ukrepi

3.1.1 Prepoved kajenja

Na celotnem območju luke je kajenje **PREPOVEDANO**, razen na za to določenih in označenih mestih. zaprtih prostorih in pisarnah je prepovedano kaditi.

Kajenje je dovoljeno le v prostorih zgrajenih in označenih v skladu z veljavnimi predpisi (kadilnicah).

Lokacije kjer je kajenje dovoljeno, so natančneje opredeljene v dodatku požarnemu redu posameznega terminala.

3.1.2 Preventivni pregledi s področja varstva pred požarom

Poklicni gasilci vsako dnevno izvajajo preventivne obhode pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ter sproti seznanjajo o nepravilnosti odgovorne po posameznih področjih preko CIIS poročil.

V upravnih stavbah (glavna upravna stavba, upravna stavba kontejnerskega terminala (v nadaljevanju KT), upravna stavba terminala avtomobilov (v nadaljevanju TA), upravna stavba terminala sipkih tovorov (v nadaljevanju TST), upravna stavba terminala razsutih tovorov (v nadaljevanju TRT), uprava generalnih tovorov (v nadaljevanju GT)) se preventivni pregledi izvajajo enkrat na leto. V vseh ostalih objektih, pa se pregledi izvajajo na vsake tri mesece.

Med pregledom se ugotavlja stanje opreme za gašenje požarov, prehodnost evakuacijskih poti in izhodov ter čistočo in proste dovozne poti in delovne površine.

3.1.3 Uporaba grelnih teles in električnih naprav

Dovoljena je uporaba tistih grelnih teles oziroma opreme, ki se uporablja v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Nepooblaščen vnašanje grelnih teles (kaloriferjev), električnih kuhalnikov in podobnih naprav in pripomočkov **JE PREPOVEDANO**. Vnetljive oziroma gorljive snovi morajo biti iz neposredne bližine grelnih teles oziroma podobnih virov vžiga odstranjene najmanj 0,5 m. Grelna telesa morajo biti nameščena na negorljivo podlago ter na način, ki preprečuje segrevanje okoliških materialov.

3.2 Požarna straža

Zagotavljanje požarne straže je potrebno povsod, kjer se lahko predvidi nastanek požara ali eksplozije. Požarno stražo je potrebno zagotoviti pred, med in po izvajanju aktivnosti (vroča dela, prečrpavanje,...), vse dokler obstaja povečana požarna nevarnost.

V Luki Koper požarno stražo v objektih katerih ocena požarne ogroženosti je večja ali enaka 3 (srednja do povečana požarna ogroženost) ali se v njih zadržuje preko 100 oseb, izvajajo samo gasilci PGE Luke Koper. V kolikor se aktivnosti izvajajo tudi v objektih oz. prostorih katere ocena požarne ogroženosti je manj kot 3 ter se v objektih zadržuje manj kot 100 oseb, pa tudi za

gašenje usposobljene osebe.

Znotraj koncesijskega območja se požarno stražo organizira ob naslednjih situacijah:

- med pretakanjem lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov količine nad 10 m³, (vključno s pretovorom dizel in JET goriva na terminalu tekočih tovorov),
- kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila,
- v času sanacijskih in rekonstrukcijskih del na objektih ali obali, ko obstaja povečana nevarnost za nastanek požara ali eksplozije,
- pri pretovoru posebno nevarnega blaga (nevarne snovi, tekočine, razstrelivo, jedrsko gorivo,...),
- pri drugih delih s povečano nevarnostjo za nastanek požara ali eksplozije.

Glede na oceno požarne ogroženosti objekta oz. okolice, v kateri se izvajajo vroča dela, vodja skupine gasilcev na dovoljenju za izvajanje vročih del opredeli ukrepe, glede zagotavljanja ustrezne požarne straže ter določi izvajalca požarne straže.

Dodatne zahteve glede zagotavljanja požarne straže na posameznem terminalu, so opredeljene v Dodatkih k požarnemu redu.

3.2.1 Prepoved uporabe odprtega ognja – vzdrževalna dela

V primeru vzdrževalnih del ali kakršnih koli drugih del, kjer je potrebna uporaba odprtega ognja pri katerem obstaja možnost povzročitve požara oziroma eksplozije, vodja oz. naročnik del pridobi dovoljenje za uporabo odprtega ognja na območju pristanišča, v katerem so opredeljeni pogoji za zagotavljanje ustrezne požarne straže, glede na okolje v katerem se dela izvajajo (določijo se ukrepi in izvajalec požarne straže).

Za vsa vroča dela oz. podobne aktivnosti je potrebno pridobiti posebno dovoljenje za izvajanje vročih del na območju Luke Koper (**OBR 423 - dovoljenje za uporabo odprtega ognja na območju pristanišča Koper**).

Priloga dovoljenja za uporabo odprtega ognja na območju pristanišča, so tudi pisna **navodila za osebe, ki na območju luke občasno izvajajo storitve ali druge aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.**

4 ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK DELA IZ POŽARNO OGROŽENIH PROSTOROV

4.1 Odstranitev gorljivih snovi na delovnem mestu

V vseh objektih, skladiščih, delavnicah in pisarnah se med delom oz. po končanem delu, odstrani ves gorljivi material in mesto dela počisti. Čiščenje opravi oseba, katera je delala na tem mestu. Odgovoren za pravilno in redno čiščenje je delovodja oziroma oseba, ki je nadrejena delavcu.

Vnetljive in druge nevarne snovi se morajo uporabljati in hraniti na način, ki ne povzroča nevarnosti za nastanek eksplozije ali požara. Hranijo se lahko le v manjših količinah in originalni embalaži, v za to namenjenih kovinskih omarah.

Pri samem pretakanju vnetljivih tekočin morajo biti izvedeni vsi ukrepi iz požarnega varstva, vključno s prisotnostjo in pripravljenostjo gasilnega sredstva za ukrepanje v primeru izrednega dogodka.

4.2 Redna košnja trave trave

Posebno pozornost se znotraj koncesijskega območja luke posveča redni košnji trave. Okolico rezervoarjev z gorljivimi snovmi je potrebno redno čistiti gorljivih snovi in redno kositi travo. Skladiščne površine s parkiranimi vozili je potrebno redno kositi in odstranjevati travo.

5 PODATKI O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV GLEDE NA NAMEMBNOST STAVBE OZIROMA PROSTOROV V NJEJ

Podatek o številu oseb, ki se lahko zadržujejo v objektih posameznega terminala, je opredeljen v dodatku k požarnemu redu, ki se hrani v fasciklu za varstvo pred požarom posameznega terminala ali zaključenega področja.

6 UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA

6.1 Nevarnosti eksplozije na terminalih namenjenimi za pretovor nevarnih snovi

V pristanišču imamo več lokacij z rezervoarji za skladiščenje in manipulacijo s tekočinami, katerih hlapi so eksplozivni. Ti objekti so:

- Terminal tekočih tovorov (TECHEM) I. pomol;
- Terminal za kurilna olja in JET gorivo II. Pomol;
- Bencinska črpalka OMW;
- Tankerski privez Petrol.

Ti objekti so ograjeni in namensko zgrajeni za snovi, ki gorijo in so eksplozivne. Opremljeni so z avtomatskim sistemom za javljanje požara in video nadzorom preko VNC-ja.

6.2 Nevarnosti eksplozije pri manipulaciji z eksplozivi, nevarnimi snovmi in transportom

Eksplozivi se v pristanišču pretovarjajo samo v direktni manipulaciji **ladja – kamion - vagon** ter obratno. Manipulacija se sme vršiti samo ob prisotnosti požarne straže. Dva dni pred planiranim delom se izdela plan aktivnosti v PC, kateri vrši to manipulacijo in o tem obvesti področje VZE - PGE. Transportna sredstva z naloženimi eksplozivi, se ne smejo dalj časa nahajati v pristanišču.

Transport eksplozivnih in nevarnih snovi po območju pristanišča poteka po prometnicah in tirih z vozili izdelanimi za transport teh snovi. Vozniki tovornjakov morajo imeti predpisano usposabljanje za prevoz nevarnih snovi in varnostne liste tovora, katerega prevažajo.

Vagone in cisterne morajo premikači dostaviti na terminale ali odpeljati iz pristanišča v čim krajšem času.

6.3 Nevarnost eksplozije v bivalnih prostorih in pisarnah

V bivalnih prostorih in pisarnah ni nevarnosti eksplozije. Vanje je prepovedan vnos nevarnih snovi in sredstev, ki bi lahko povzročile eksplozijo. Do eksplozije lahko pride samo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil ali namernih dejanj.

6.4 Nevarnosti eksplozije nevarnih snovi

Nevarne snovi se skladišči le v kontejnerjih v PC KT (začasno), TTT (pomol I in II) in amonijak na THT. Kontejnerjev z nevarnimi snovmi ne skladiščimo in koncentriramo na enem mestu, ampak jih skladiščimo razpršeno po celotnem Kontejnerskem terminalu. Kontejnerji so označeni s predpisanimi oznakami nevarnosti.

6.5 Ravnanje z gorljivimi odpadki

V luki se odpadke zbira ločeno in se jih naknadno preda v predelavo. Organske odpadke, ki so gorljivi, se deponira v posebne bokse na kompostarni in predela v kompost. Odpadne nevarne snovi se preda pogodbeni družbi Luka Koper INPO d.o.o., ki poskrbi za njihovo strokovno uničenje.

6.6 Elektroenergetska infrastruktura

Za sistem napajanja pristanišča z električno energijo (glavni elektrovi do objektov) skrbi in nadzira področje investicij. Za vzdrževanje skrbi pogodbeni izvajalec.

6.7 Strelovod ter nizkonapetostna elektro inštalacija

Strelovodna ter nizkonapetostno elektro inštalacija se vzdržuje skladno z internim delovnim navodilom DN 126 – Pregledi in preizkusi delovne opreme.

6.7.1 Strelovod

Na posameznih objektih na območju Luke Koper je nameščena strelovodna zaščita v skladu z veljavnim pravilnikom. Potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil. Periodične meritve strelovodne inštalacije se izvajajo v rokih, ki jih glede na karakteristike objekta določi izvajalec meritev.

6.7.2 Električna instalacija in električne naprave

Električna instalacija in naprave so vgrajene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi in tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. Električne instalacije oziroma omarica mora biti zaprta oziroma zaklenjena (glavno stikalo na zunanji strani). Do električnih omaric in stikal mora biti stalno zagotovljen prost dostop.

6.8 Plinske naprave

V pristanišču se nahaja več objektov z instaliranimi plinskimi napravami za ogrevanje in z rezervoarji na utekočinjeni naftni plin (v nadaljevanju-UNP).

Ti objekti so:

Zap št.	Lokacija PC ali služba	Velikost rezervoarja
1.	Avtoservis	1 x 4920 l
2.	Avtoservis lesno	1 x 4920 l
3.	Varmig	2 x 4950 l
4.	Sušilnica lesa PC GT	2 x 4950 l
5.	Terminal Kemikalij PC EET	1 x 4950 l
6.	Terminal za živino PC GT	1 x 2490 l
7.	Uprava PC TST	1 x 4950 l
8.	MaCot (skl 18)	1 x 4850 l
9.	Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin	1 x 1460 l
10.	Kuhinja	2 x 2000 l

Distributer plina, oziroma lastnik plinske postaje je odgovoren za plinsko postajo oziroma plinovoda do požarne pipe. Distributer je dolžan 1x letno izvesti pregled rezervoarja ter plinske inštalacije. Uporabnik plina pa je odgovoren za plinsko instalacijo in trošila v samem objektu. Podrobneje so lokacije rezervoarjev opredeljene v Dodatkih k požarnemu redu.

7 UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

7.1 Gašenje začetnega požara in evakuacija

V primeru požara, so delavci dolžni sodelovati in pomagati vsem osebam pri varnem umiku iz objektov ali posameznih območij, ter pričeti z gašenjem začetnega požara v kolikor ni ogrožena njihova lastna varnost.

7.2 Zagotavljanje pogojev za gašenje

7.2.1 Dovozne poti in delovne površine za intervencijska vozila

Znotraj koncesijskega območja Luke Koper, so dovozne poti planirane po glavnih in stranskih transportnih poteh (notranje cestno omrežje) ter manipulativnih površinah med in pred skladišči. V grafičnem prikazu Luke Koper v prostoru, so glede na različne situacije opredeljene **primarne** in **sekundarne** intervencijske poti (razvidno iz situacijskega načrta luke).

7.2.2 Površine za gasilce ob objektu

Delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na površinah, ki so zaradi delovnega procesa (interni promet, vhodi in izhodi iz skladišč,...) vedno proste.

Delovne površine za intervencijska vozila so v naravi predvidene na cestah in manipulativnih površinah pred vhodi v objekte in zato površine, razen delovnih površin ob večjih upravnih stavbah (Upravna stavba Luke Koper, Upravna stavba KT – TA), niso natančno talno označene.

7.2.3 Zagotavljanje prostih površin

Do glavnih vodovodnih ventilov, elektro omaric, gasilnih aparatov, hidrantov in ostale opreme za varstvo pred požarom, mora biti vedno zagotovljen prost dostop. Evakuacijske poti, izhodi, zasilni izhodi in poti namenjene dostopu intervencijskih vozil morajo biti vedno proste in prevozne.

7.2.4 Zagotavljanje vode za gašenje

Požarna voda se zagotavlja preko sistema hidrantnega omrežja, kateri je priključen na dva ločena vira napajanja:

- rižanski vodovod (sladka voda);
- požarna črpališča slane vode v luki (skupaj 5 črpališč).

V kolikor se za potrebe gašenja potrebuje dodatno količino vode, se to lahko s pomočjo premičnih motornih črpalk črpa iz morja ali reke Rižane.

7.3 Oseba zadolžena za gašenje začetnih požarov in evakuacijo

Za učinkovito in hitro izvajanje evakuacije ali gašenja začetnih požarov, so na območju Luke Koper sistematično določene osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Seznam odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanja evakuacije, se vodi v kadrovske službi.

Oseba zadolžena za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije mora o nastanku požara takoj obvestiti VNC in ob upoštevanju lastne varnosti, pričeti z gašenjem z ročnimi gasilnimi

aparati. V kolikor so ogroženi ljudje, takoj prične z evakuacijo oseb in jih napoti na za to določeno zbirno mesto. Po prihodu gasilcev PGE Luke Koper, vodji intervencije preda potrebne informacije.

7.4 Naloge poklicne gasilske enote pri gašenju požarov in reševanju

Luka Koper ima ustanovljeno in organizirano lastno PGE s sedmimi poklicnimi gasilci na izmeno, vendar z najmanj petimi poklicnimi gasilci v izmeni. Ta enota je usposobljena za gašenje vseh industrijskih in drugih požarov. Ob prihodu na mesto požara je njihova naloga izvesti reševanje ogroženih oseb in pogasiti požar. V kolikor vodja intervencije oceni, da je požar prevelik, o tem obvesti VNC o potrebi dodatnih sil po **načrtu NZR**.

V primeru požara, so delavci dolžni sodelovati in pomagati vsem osebam pri varnem umiku iz objektov.

7.5 Načrti evakuacije

Načrti evakuacije so izdelani za vse objekte z najmanj srednjo požarno ogroženost (3), oziroma za objekte v katerih je hkrati več kot 100 ljudi.

Načrti evakuacije morajo biti izobešeni na vidnem mestu v objektu.

8 PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM, NAČIN IN KONTROLA IZVAJANJA TEH UKREPOV

8.1 Gasilna sredstva

8.1.1 Gasilni aparati

V objektih oziroma območju luke so gasilni aparati nameščeni na vidnih in vedno dostopnih mestih, skladno z zahtevami gradbene dokumentacije ali Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Redni pregled in servis gasilnih aparatov se opravlja po tehničnih predpisih in navodilih proizvajalca. Redno vzdrževanje gasilnih aparatov izvajajo zunanji pogodbeni izvajalec. Evidenca o rednih servisnih pregledih se hrani na posameznem terminalu ter pri vodji požarne varnosti.

Razporeditev gasilnih aparatov po posameznih objektih, je razvidna iz požarnih ter evakuacijskih načrtov.

8.1.2 Označevanje in preizkušanje hidrantov

Hidranti na območju luke so ustrezno označeni in oštevilčeni. Podtalni hidranti so dodatno označeni z opozorilno tablo in obrobjeni s talno označbo (rumeni kvadrat).

Redni tehnični nadzor zunanjih in notranjih hidrantov se izvaja najmanj enkrat letno. O pregledu se vodi evidenčne liste. Poročilo o letnem pregledu izdela vodja skupine gasilcev, ter o ugotovljenem stanju v pisni obliki, preko internega sistema CIIS, poroča službi investicij, ki je zadolžena za redno vzdrževanje hidrantnega omrežja.

Redni letni tehnični nadzor hidrantnega omrežja obsega vizualni pregled ter merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju.

Vizualni pregled obsega:

- pri zunanjem hidrantnem omrežju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja;
- pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost;
- pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika.

Po pregledu je potrebno omarice notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo opremo za zunanje hidrante zaplombirati.

8.2 Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

V posameznih objektih s katerimi razpolaga Luka Koper, so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite. Za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite, je potrebno pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju, ki ga na podlagi pregleda in preizkusa izda pooblaščen preglednik. Roki za obnavljanje **potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema APZ** so opredeljeni v dodatku k požarnemu redu posameznega terminala (2 oz. 5 let).

Elektronsko evidenco opravljenih pregledov z namenom obnovitve potrdila o brezhibnem delovanju, se vodi v področju varovanja zdravja in ekologije, na podlagi prejete dokumentacije. Potrdila o brezhibnem delovanju se v fizični obliki hranijo v sklopu dokumentacije varstva pred požarom na posameznem terminalu.

Redno vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite smejo opravljati samo pooblaščen serviserji ali vzdrževalci, po navodilih proizvajalca. O rednem vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite, se na posameznem terminalu vodi zakonsko predpisano evidenco (kot evidenco se lahko

uporablja tudi servisno knjigo preglednika).

Na območjih oz. objektih, ki so v uporabi Luke Koper, so lahko glede na požarno varnostne zahteve posameznega objekta, nameščeni naslednji sistemi aktivne požarne zaščite:

- varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
- sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
- vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
- naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
- naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem
- požarna črpališča;
- avtomatski sistem za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote.

Podrobneje so vgrajeni sistemi APZ opredeljeni v dodatkih k požarnemu redu posameznega terminala.

8.2.1 Preventivni pregled delovanja sistemov za javljanje požara

V primeru ugotovljenih odstopanj oziroma napak na sistemu za javljanje požara, operaterji VNC obvestijo pooblaščenega zunanjega vzdrževalca sistema ter Področje nabave in vzdrževanja (elektroniki), ki poskrbijo za odpravo napak na sistemu.

8.2.2 Preizkusni zagon požarnih črpališč in električnih agregatov

Preizkusni zagon požarnih črpališč in agregatov se vrši enkrat tedensko (ponedeljek). V primeru ugotovljenih nepravilnosti, se le te vpiše v knjigo, ki je hranjena v črpališču. O nepravilnostih se preko internega sistema CIIS napiše poročilo o dogodku in obvesti vodjo požarne varnosti, službo investicij in tehničnega vodjo terminala.

Služba investicij je dolžna takoj oz. v čim krajšem razumnem roku odpraviti napako. Ob večjih popravilih v črpališčih je potrebno zagotoviti ustrezno rezervno napajanje požarnih vodov z vodo za gašenje.

8.3 Ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije

V primeru predvidene nevarnosti za nastanek eksplozije je potrebno obvestiti VNC Luke Koper, ter jim posredovati podatke o lokaciji in podrobnosti glede ugotovljenih okoliščin.

Kot posebno nevarne aktivnosti za nastanek eksplozije so glede na dejavnosti luke, zaznane predvsem naslednje:

- prečrpavanje lahko gorljivih snovi;
- pretovor streliva in eksploziva;
- utekočinjen naftni plin (rezervoarji in jeklenke);
- prašne eksplozija (prašen tovor).

Posebno nevarna območja so podrobno opredeljena v dodatkih k požarnemu redu posameznega terminala, točka izpostavljene nevarnosti.

8.3.1 Ukrepi pri pretovarjanje streliva in eksploziva

V luki ni dovoljeno skladiščenje streliva ali eksploziva. Dovoljena je direktna manipulacija **vagon – kamion – ladja** ali **ladja – kamion – vagon**.

Dan pred pričetkom del se izdelata plan s sinhronizacijo dela, osebja, strojev in načrt gibanja blaga. Ta plan se najmanj 24 ur pred pričetkom del dostavi PGE Luke Koper. Pri vseh manipulacijah s strelivom in eksplozivom je potrebno izvajati požarno stražo.

8.4 Pasivna požarna zaščita

Namen pasivne požarne zaščite je omejitev požara in preprečitev širjenja ognja, z uporabo ognjevarnih tal, sten in požarnih vrat.

Na področju Luke so v določenih objektih izvedeni ukrepi pasivne požarne zaščite, pri katerih se ob preventivnih pregledih objektov preverja morebitne pomanjkljivosti (npr. preboji med sektorji, samozapirala vrat, tesnjenje vrat,...).

V kolikor so na posameznem terminalu prisotni elementi pasivne požarne zaščite, so le-ti dodatno opredeljeni v dodatkih k požarnemu redu posameznega terminala.

9 NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA, ZLASTI NALOGE IN POSTOPKI ZA UKREPANJE ZAPOSLENIH, OBISKOVALCEV ALI GOSTOV OB NASTANKU POŽARA, PODATKI O SLUŽBAH, KI JIH JE POTREBNO OBVESTITI O POŽARU TER NALOGE IN ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH PO POŽARU

Vsakdo, ki opazi, da grozi neposredna nevarnost nastanka požara, opazi požar ali eksplozijo, mora nevarnost odstraniti ali požar pogasiti, če lahko to stori brez nevarnosti zase ali koga drugega.

Ko požar pogasi oz. če požara ne more pogasiti, mora o tem takoj obvestiti **VNC** na telefonsko številko: **05/6656-950**, ki glede na dogodek nadalje obvešča Regijski center za obveščanje na tel. **112** (ReCO). Naloga operaterja VNC je, da na zahtevo vodje intervencije, aktivira dodatne sile preko Regijskega centra za obveščanje.

 VARNOSTNI NADZORN CENTER-VNC 05 66 56 950 ali interno 950	Sporočilo o požaru mora vsebovati • KDO kliče • KAJ gori • KJE gori • KOLIKO je ponesrečencev in • KAKŠNE so njihove poškodbe
---	--

9.1 Načrt alarmiranja

Za obveščanje o nastalem dogodku se v luki uporablja žični ali brezžični telefon (GSM), radijske zveze (UKV) ali javno alarmiranje.

Postopek alarmiranja in obveščanja izvaja VNC v skladu z Načrtom alarmiranja in obveščanja, ter po navodilih vodje intervencije.

9.2 Ukrepi ob požaru ali eksploziji

9.2.1 Izklop elektrike

Ob nastanku požara je za zagotavljanje varnosti reševalcev potrebno v objektu ki gori, izklopiti električno napajanje. Ukaz o izklopu elektrike izda vodja požarne intervencije.

9.2.2 Prenehanje vseh manipulacij

Ob nastanku požara oz. nevarnosti za nastanek požara ali druge nesreče je potrebno takoj prenehati z vsako manipulacijo ali drugim delom. Zaustavitev dela je potrebno izvesti varno ter v skladu s tehnološkim postopkom za posamezen primer.

9.2.3 Umik oseb in transportnih sredstev iz ogroženega območja

V primeru požara morajo osebe, ki ne sodelujejo pri gašenju ali reševanju in za to niso usposobljene, zapustiti ogroženo območje. Oseba, ki odkrije požar mora takoj obvestiti VNC in ob upoštevanju lastne varnosti pričeti z gašenjem.

V kolikor so ogroženi ljudje, oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije takoj prične z evakuacijo oseb in jih napoti na zbirno mesto. Ravno tako se morajo iz ogroženega območja na varno oddaljenost umakniti vsa transportna sredstva. Vodja intervencije po potrebi odredi tudi umik kamionov cistern ali vagonovskih cistern. Umik oz. premik ladje odredi uprava za

pomorstvo na pobudo vodje intervencije luke Koper.

9.2.4 Vklop sistemov za gašenje

Vsi stabilni sistemi za gašenje so narejeni tako, da je potrebno pred njihovim samodejnim zagonom izvršiti potrditev dežurne osebe - gasilca ali operaterja v VNC, kateri se predhodno prepriča o nastanku požara.

Podrobneje je način aktiviranje sistemov opredeljen v dodatku k požarnemu redu posameznega terminala.

9.2.5 Zagotavljanje varne evakuacija

Označevanje evakuacijskih poti v objektih je izvedeno s piktogrami, ki so postavljeni nad izhodom iz prostorov in omogočajo uporabnikom dober pregled nad smerjo umika. V času obratovanja morajo biti predvidena evakuacijska vrata vedno odklenjena. Evakuacijski izhodi morajo biti vedno prosti, ne založeni in lahko dostopni.

Vsa zbirna mesta evakuacije se nahajajo na varnem mestu in so označena s predpisano oznako.

Lokacija zbirnih mest evakuacije je razvidna iz situacije požarnega načrta Luke Koper.

Osnovna navodila v primeru evakuacije so:

- upoštevajte oznake smeri evakuacije;
- poskrbite za umik iz zgradbe po najbližji varni poti;
- umik skozi okna lahko uporabljate le takrat, ko preverite, da je to varno oziroma in ni mogoče uporabljati drugih poti;
- dosledno upoštevajte navodila odgovorne osebe oziroma gasilske službe.

9.3 Navodila za ravnanje v primeru izhajanja utekočinjenega naftnega plina

V primeru izhajanja plina in s tem povezanih poškodb na plinovodnem sistemu je potrebno nemudoma obvestiti VNC, tehničnega vodjo terminala ter distributerja plina.

Pri tem je potrebno upoštevati sledeče varnostne ukrepe:

- takoj zapreti glavno plinsko pipo;
- odstraniti morebitne vire vžiga (uporaba odprtega ognja in stikal, ki lahko proizvedejo iskro, je v tem času strogo prepovedana);
- glede na nevarnost se čimprej umakniti iz ogroženega območja in preprečiti dostop nepoklicanim osebam;
- počakati na prihod PGE Luka Koper in ukrepati v skladu z njegovimi navodili.

Pred ponovnim zagonom je treba odpraviti pomanjkljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinovodna napeljava varna za obratovanje, za kar morajo biti izdana tudi ustrezna spričevala.

9.4 Postopki po požaru

Po požaru je vodja PC dolžan organizirati delo tako, da se zagotovi varnost delavcev ter sanira stanje, ki je nastalo zaradi požara ali druge nesreče. Redno delo se lahko prične šele, ko so glavne posledice požara ali druge nesreče odpravljene ter je le-tega možno organizirati varno.

Vsak požar ali izredni dogodek se evidentira, o njem se napiše poročilo o dogodku in obvesti nadrejene. Evidenca požarov se vodi v »EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH«. Vsi ostali dogodki se v elektronski obliki hranijo v področju varovanja zdravja in ekologije.

10 VRSTE IN NAČIN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

10.1 Usposabljanje zaposlenih iz varstva pred požarom

Na nivoju Luke Koper d.d., je pripravljen program usposabljanja iz varstva pred požarom, ki je potrjen s strani uprave in obsega naslednje vsebine:

- usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
- usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije;
- usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb.

10.1.1 Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom

Delodajalec mora organizirati seznanitev delavcev z osnovnimi požarnimi nevarnostmi in požarno preventivnimi ukrepi v obliki usposabljanja ob:

- nastopu dela;
- premestitvi na drugo delovno mesto;
- začetku opravljanja drugega dela;
- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
- spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Periodike usposabljanj ter ciljne skupine so, glede na karakteristike objektov, v katerih delavci opravljajo delo, določene v dodatku k požarnemu redu posameznega terminala.

V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve (2) leti po opravljenem osnovnem usposabljanju; v objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri (3) leta.

Vsak zaposleni, ki je začasno ali redno zaposlen oziroma prerazporejen na drugo delovno mesto mora biti usposobljen za **varstvo pred požarom**. Novo zaposlene se seznani s potencialnimi požarnimi nevarnostmi v objektih v katerih bodo opravljali delo, o evakuaciji zaposlenih in kako postopati v primeru požara.

10.1.2 Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se usposablja po programu usposabljanja sprejetega s strani uprave družbe. Usposobljene osebe na terminalu so razvidne iz evidence, ki se se vodi v kadrovske službi.

Odgovorne osebe za **gašenje začetnega požara** in **izvajanje evakuacije** se pri usposabljanju dodatno seznani s pravilnim postopanjem pri obveščanju in alarmiranju ter postopkih pri gašenju začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Seznani se jih z vsebino evakuacijskega načrta ter načini izvedbe vsakoletnega usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta (vaja evakuacije) na posameznem terminalu.

Ponovno usposabljanje morajo imenovane osebe opraviti vsaka 3 leta.

10.1.3 Usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb – požarna straža

Usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, se izvaja po programu usposabljanja sprejetega s strani uprave družbe. Usposobljene osebe so razvidne iz evidence, ki se vodi v kadrovske službi.

Ob izpolnitvi formalnih pogojev za izvedbo usposabljanj, se lahko izvaja usposabljanja tudi za zunanje delavce oz. izvajalce storitev.

Periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo, morajo osebe opraviti vsaka 3 leta.

10.2 Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta

Glede na karakteristike posameznega terminala ter objekte, ki so v njihovi uporabi, se v dodatku k požarnemu redu posameznega terminala opredeli kje in za katere objekte je usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta zahtevano.

Usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru je zahtevano za objekte, v katerih je potrebno, skladno z drugim odstavkom 2 člena Pravilnika o požarnem redu, izdelati načrt evakuacije.

Usposabljanje se v okviru terminala izvede 1X letno. Usposabljanja se morajo udeležiti vse osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

10.3 Usposabljanje pripadnikov gasilske enote (GE)

Usposabljanje poklicnih gasilcev v PGE se izvaja v skladu z letnimi programi usposabljanja, ki ga pripravi poveljnik enote. Usposabljanje poteka v gasilski enoti, gasilski šoli, izobraževalnem centru za zaščito in reševanje in v drugih zunanjih organizacijah.

Najmanj enkrat letno se izvede gasilska vaja, kjer se preverja operativna usposobljenost pripadnikov PGE.

11 PRILOGE TEGA POŽARNEGA REDA

Priloge tega požarnega reda so:

- navodila za posameznike;
- evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah.

12 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12.1 Veljavnost

Ta Požarni red s svojimi prilogami prične veljati z dnem sklepa uprave Luke Koper d.d. Z dnem, ko prične veljati ta Požarni red, preneha veljati »Požarni red Luke Koper, d.d.« z datumom februar 2017.

12.2 Sprejem

Spremembe in dopolnitve požarnega reda sprejme uprava Luke Koper, d.d.